


**Нагрузки на фундамент котлов КВ-ГМ-11,63-150,
КВ-ГМ-23,26-150, КВ-ГМ-35-150**

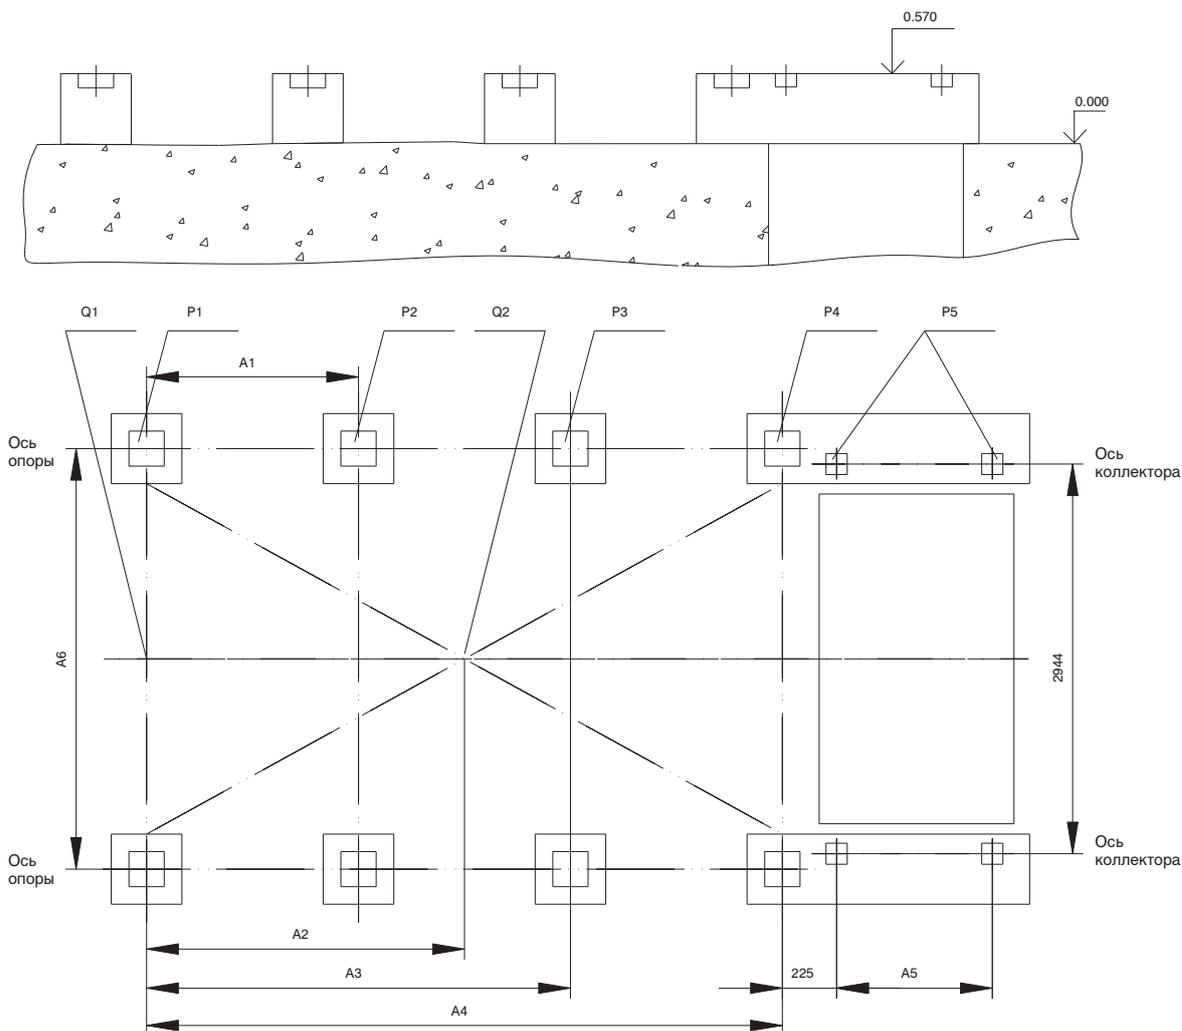

1. Буквой "P" обозначены сосредоточенные нагрузки, буквой "Q" - равномерно распределенные нагрузки.
2. Расчет фундаментов, уточнение их размеров, выбор закладных деталей под опоры котла и рамы, устройство приямка и фундаменты под стойки площадок и лестниц выполняет проектирующая организация.

Наименование параметра	КВ-ГМ-11,63-150	КВ-ГМ-23,26-150	КВ-ГМ-35-150
Нагрузка от обмуровки фронтальной стенки, Q1, т.с.	5,6	5,6	5,6
Нагрузка от обмуровки пода топки, Q2, т.с.	17	27,5	36,5
Нагрузка от передней части топочного блока, горелки и короба воздушного, P1, т.с.	2,5	3,5	3,2
Нагрузка от второй части топочного блока, P2, т.с.	2,2	3,1	2,8
Нагрузка от третьей части топочного блока, P3, т.с.	-	-	2,8
Нагрузка от задней части топочного блока, P4, т.с.	2,7	3,7	3,4
Нагрузка от конвективного блока, P5, т.с.	5,5	7,0	8,9
A1	2347	2760	2600
A2	1999	3270	3850
A3	-	-	5800
A4	4067	6420	7798
A5	768	1536	2176
A6	3070	3070	3064