
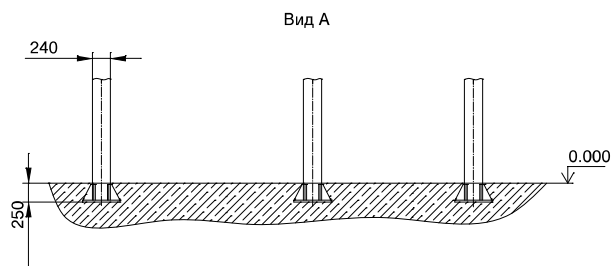


Нагрузки на фундамент котла КВ-ГМ-35-150 (ПТВМ-30М)

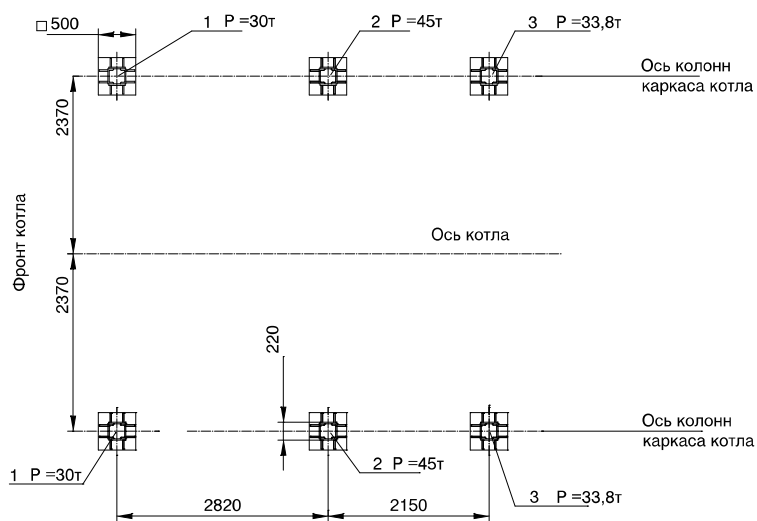

1. Расчет фундамента (размеры, конфигурация), размеры закладных плит выполняет проектная организация.
2. Конструкция фундамента должна обеспечить жесткое защемление пят колонн каркаса.
3. Момент защемления для колонн каркаса составляет 2,5 т м.