

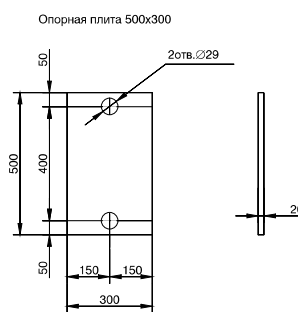
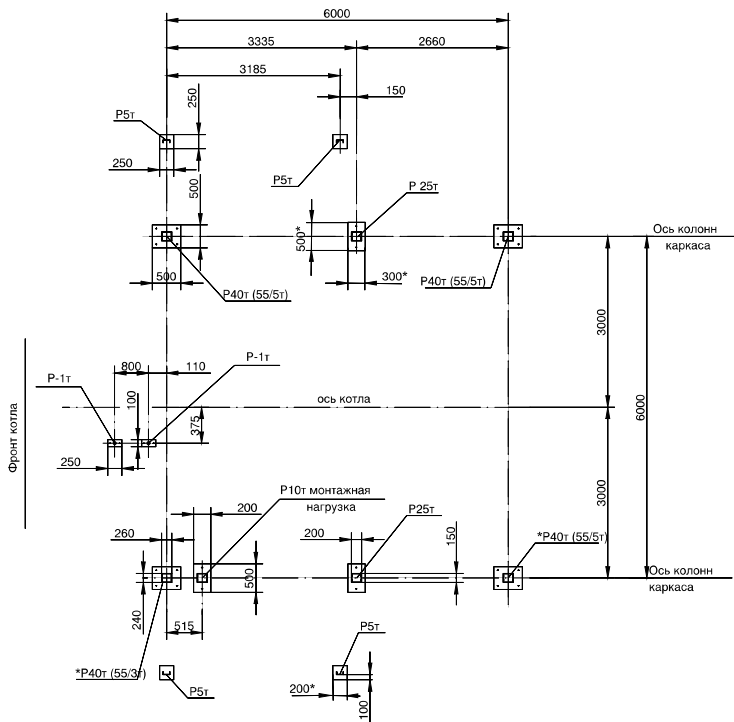



Нагрузки на фундамент котла КВ-ГМ-35-150С (ПТВМ-30МС). Сейсмичность 9 баллов

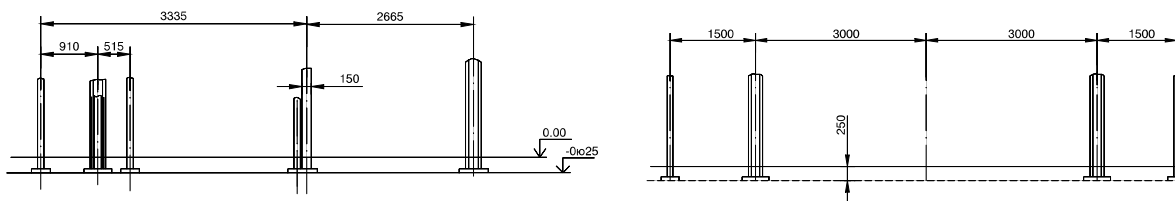


Опорная плита 500x200




Опорная плита 500x500

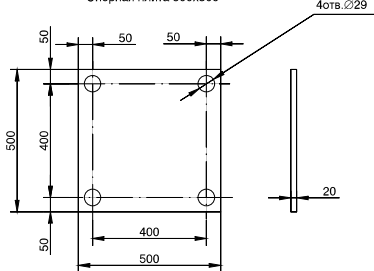

Опорная плита 250x250



Опорная плита 250x100

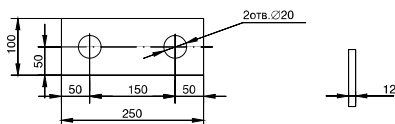

Примечания:

1. Нагрузки в скобках даны с учетом воздействия сейсмических сил:
55 т.-вертикальная нагрузка,
5 т.-горизонтальная нагрузка