## Нагрузки на фундамент котла КВ-ГМ-139,6-150 (ПТВМ-120Э)

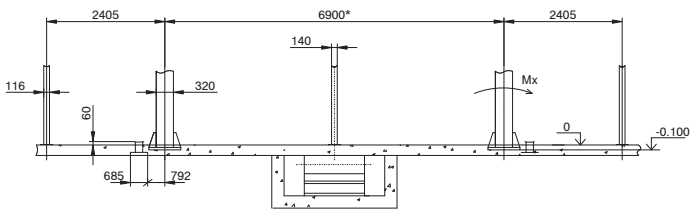


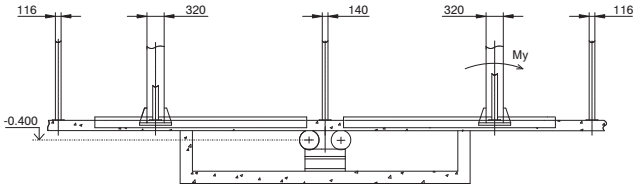


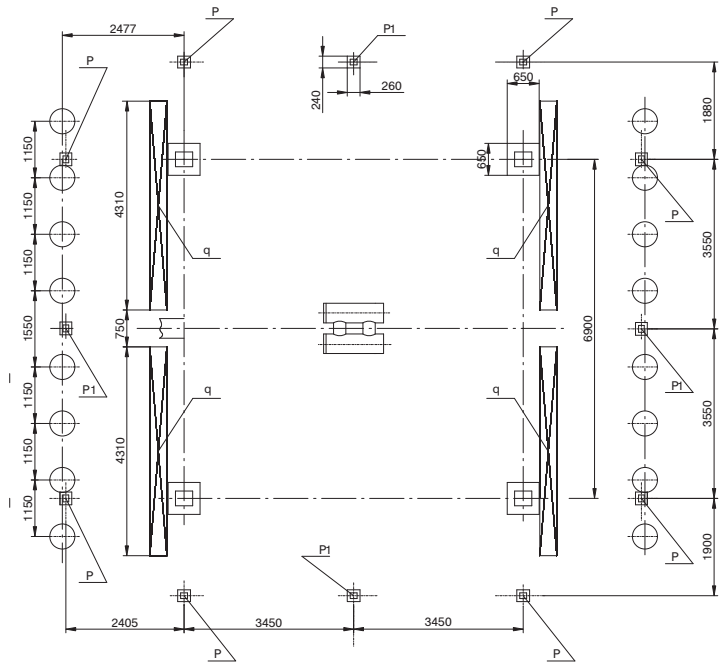


| Марка | Схема | Статическая | | | Ветровая | | | Полная | | | q | P | P1 | Примеч. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | N | Mx,Mz | Qx,Qz | N | Mx,Mz | Qx,Qz | N | Mx,Mz | Qx,Qz | | | | |
| | | т | тм | т | т | тм | т | т | тм | т | т | т | т | |
| Угловые колонны | | 105 | | | 66 | 1,9 | 3,0 | 171 | 1,9 | 3,0 | | | | Ветер в диагональной плоскости |
| Сооружение в целом | Опрокидывающий момент в плоскости стены каркаса на отметке опорных плит башмаков колон - 490 т.м. | | | | | | | | | | | | | |
| Рама вентиляторов | | | | | | | | | | | 1,06 | | | |
| Нагрузки от стоек площадок | | | | | | | | | | | | 2,9 | 3,1 | |

1. Размеры для справок

Все права защищены. Воспроизведение, полное или частичное, допускается только с письменного разрешения "Дорогобужкотломаш"