


Нагрузки на фундамент котла -Φ-29-150

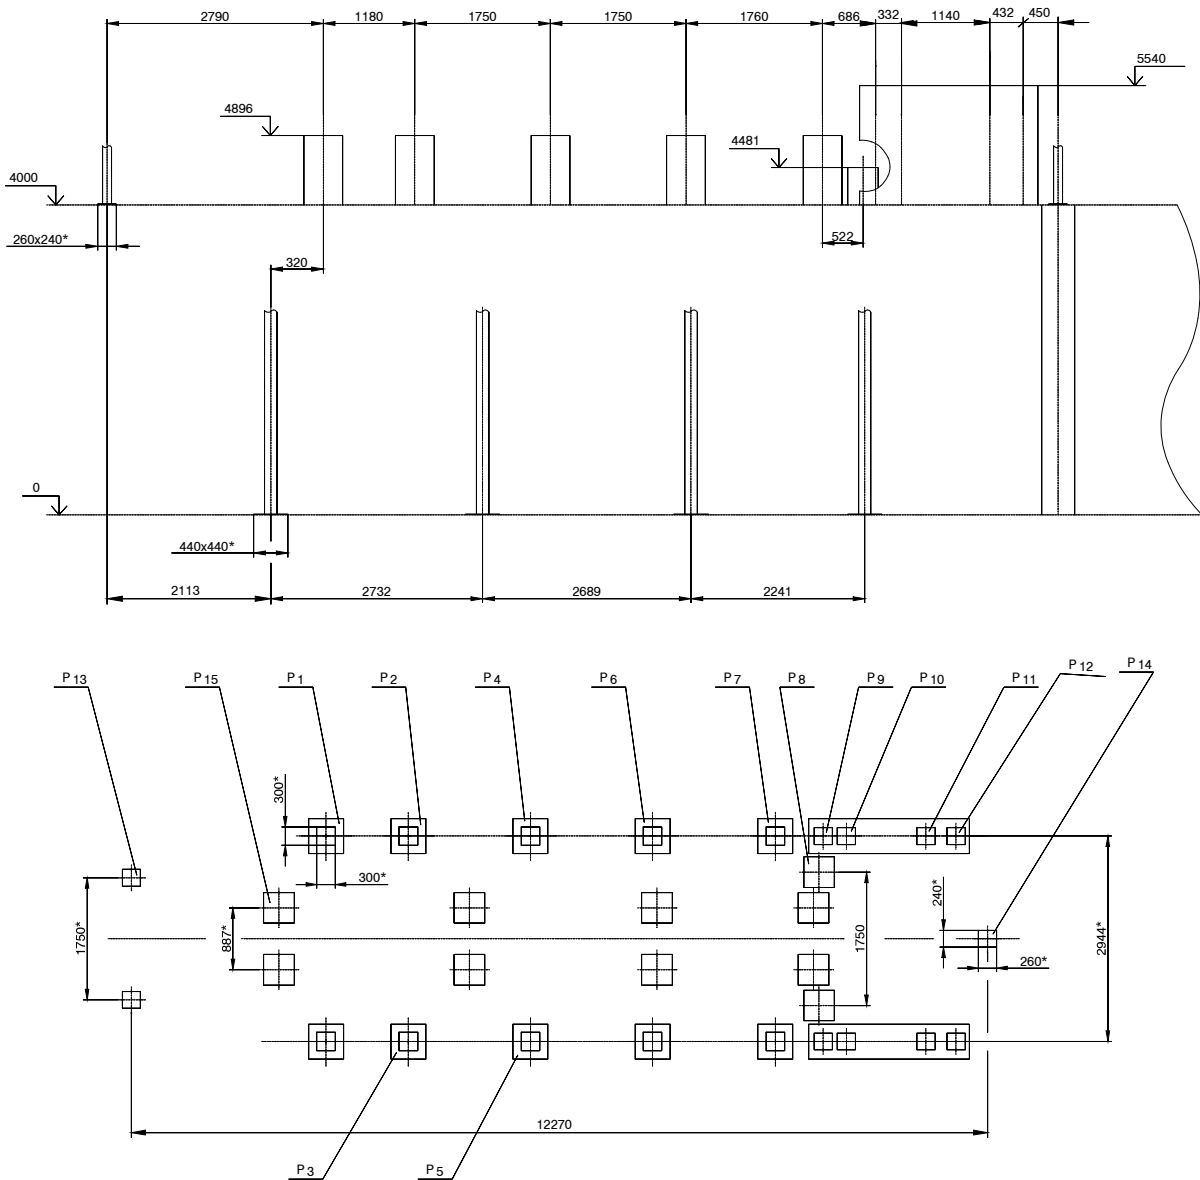

1. *Размеры для справок.
2. Буквой Р обозначены сосредоточенные нагрузки на фундамент.
3. Расчет фундамента (размеры, конфигурация), размеры закладных плит выполняет проектная организация.
4. Фундамент под стойки площадок разрабатывается проектной организацией.
5. На виде сверху даны размеры опорных плит котла.

Наименование нагрузок	Обозначение	Кол-во	Величина
Нагрузки от бокового экрана	P1	2	6,2
Нагрузки от бокового экрана	P2	1	6,0
Нагрузки от бокового экрана	P3	1	6,6
Нагрузки от бокового экрана	P4	1	7,2
Нагрузки от бокового экрана	P5	1	7,6
Нагрузки от бокового экрана	P6	2	7,9
Нагрузки от бокового экрана	P7	2	10,8
Нагрузки от промежуточного экрана	P8	2	7,8
Нагрузки от конвективного блока	P9	2	10,7
Нагрузки от конвективного блока	P10	2	7,4
Нагрузки от конвективного блока	P11	2	6,5
Нагрузки от конвективного блока	P12	2	9,2
Нагрузки от хвостовой части фронтального экрана	P13	2	5,5
Нагрузки от заднего экрана	P14	1	9,4
Нагрузки от топки	P15	8	2,2