



Нагрузки на фундамент котлов КВ-Г-4,65-95Н(115Н)

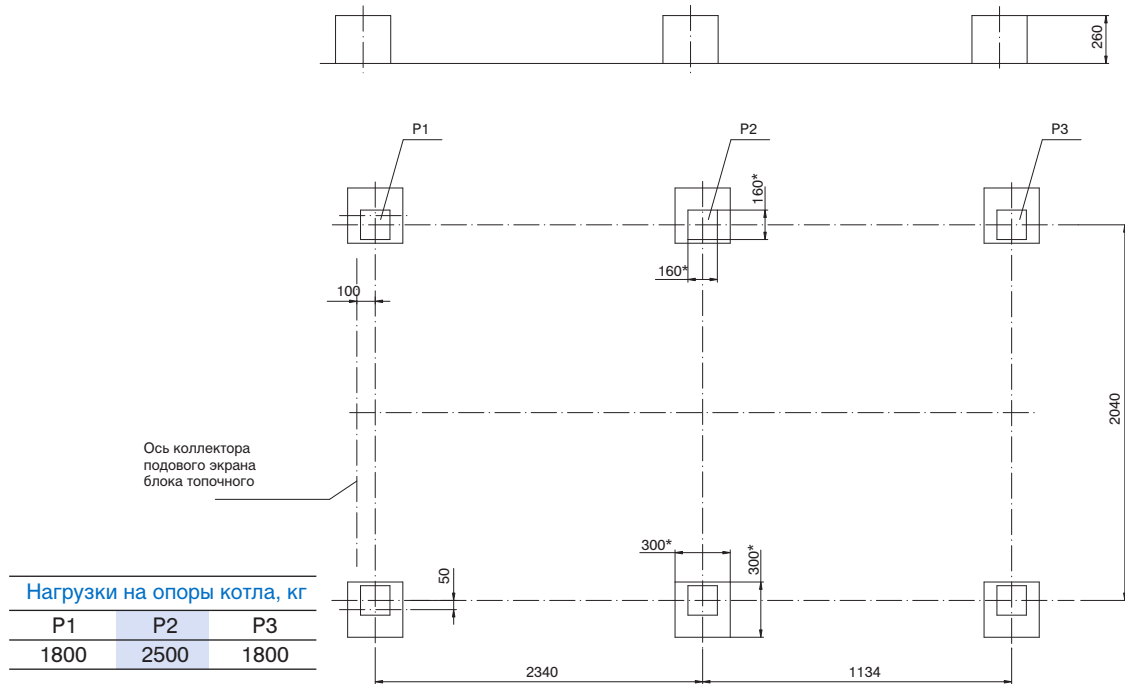

Нагрузки на фундамент котлов КВ-Г-7,56-95Н(115Н)

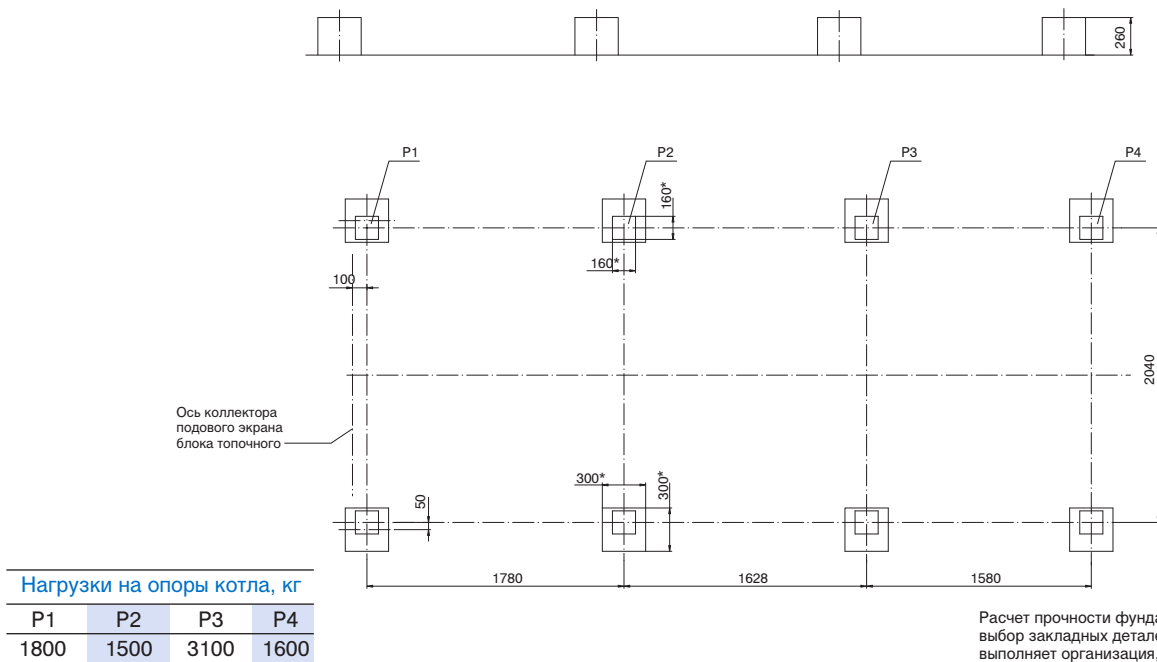

Расчет прочности фундамента, выбор закладных деталей под опоры котла выполняет организация, проектирующая котельную.

Системы автоматики

Котел	Тип автоматики
	газ
КВ-Г-4,65-95Н	КСАБ-1М
КВ-Г-7,56-95Н	КСАБ-1М

Требования к сетевой и подпиточной воде

Котел	Нормативный документ
КВ-Г-4,65-95Н	РД-24.031.120-91
КВ-Г-7,56-95Н	