




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГОРЕЛОЧНЫХ
УСТРОЙСТВ
ΔKM3000

ТН ВЭД ТС 8416 20 200 0
ОКПД228.21.11.113

ГОРЕЛКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
ГМГР ΔKM3000

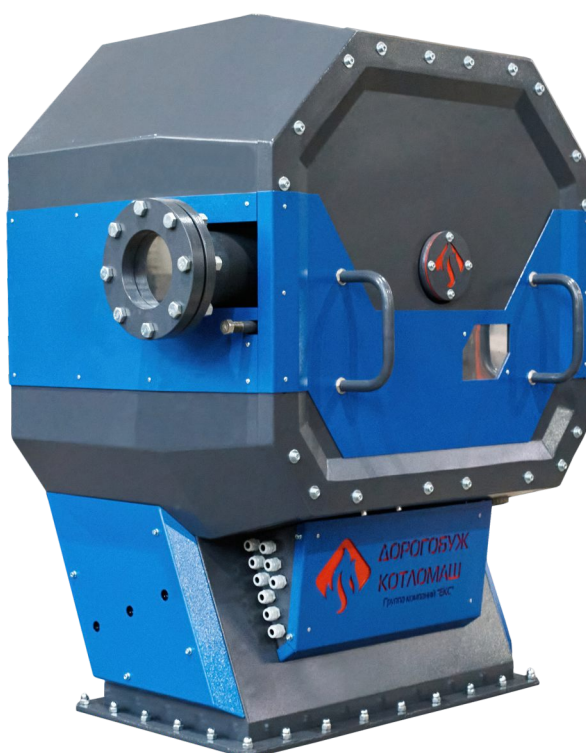

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГМГР-XX.00.00.00 РЭ

РУКОВОДСТВО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:

Перв. примен.	1. Введение	2
	2. Назначение	3
	3. Основные технические данные	3
	4. Состав горелки	7
	5. Комплектность поставки	8
Справ. №	6. Устройство и работа	8
	7. Средства измерения	9
	8. Упаковка	9
	9. Использование по назначению	9
	10. Действия обслуживающего персонала в экстремальных условиях	10
	11. Условия и требования промышленной безопасности	10
	12. Подготовка к монтажу	11
	13. Монтаж горелки	12
	14. Порядок работы	14
	15. Наладка	14
	16. Пуск	15
	17. Регулирование	16
	18. Комплексное опробование	17
	19. Характерные неисправности и методы их устранения	18
	20. Ремонт и техническое обслуживание	18
	21. Гарантийные обязательства	20
	22. Сведения о рекламациях	20
	23. Консервация, транспортирование, хранение, расконсервация	20
	24. Утилизация горелки	21
Взам. инв. №	Приложение 1	22
	Приложение 2. Схемы электрические подключений	27
	Лист регистрации изменений	29

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	

					ГМГР-ХХ.00.00.00 РЭ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Захаров М.А.		28.07.23	Лит.	Лист	Листов
Пров.		Антонов Е.В.		28.07.23	A	1	29
Н.контр.		Антонов Д.В.		28.07.23	ГМГР ДКМ3000 РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ООО «ΔΚΜ»		
Чтв.		Глушков Н.Н.		28.07.23			

1. ВВЕДЕНИЕ.

В настоящем руководстве по эксплуатации (далее - РЭ) изложено техническое описание горелок и даны основные положения, касающиеся конструкции, принципа действия и условий эксплуатации горелок комбинированных ГМГР ДКМ3000- (далее – горелки), работающих на среднем давлении газа (1,3 кПа – 40 кПа).

Описание комплектующих изделий смотри соответствующие РЭ заводов изготовителей этих изделий.

Горелки, смотри рисунок 1, предназначены для комплектации котлов серии КВ-ГМ, а также других агрегатов с тепловой мощностью кратной тепловой мощности одной горелке из типоряда.

Руководство по эксплуатации является руководством при проектировании, монтаже, пуско-наладочных работах и эксплуатации. В нем даны основные положения, касающиеся условий выполнения монтажа, пуска и наладки горелок.

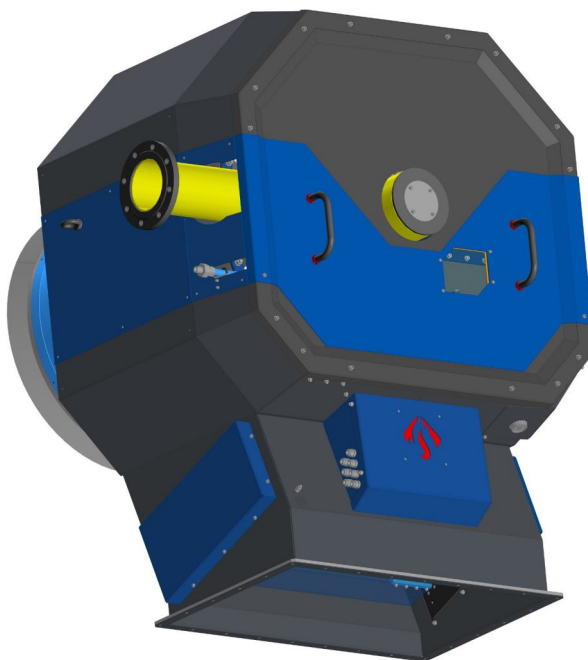


Рисунок 1. Горелка ГМГР ДКМ3000-.

Безопасная работа горелки возможна при ее эксплуатации квалифицированным персоналом, аттестованным на право работы на конкретном агрегате, соблюдающим указания данного РЭ.

К обслуживанию и эксплуатации горелок допускаются лица не моложе 18 лет, обученные обращению с ними, изучившие настоящее РЭ и имеющие допуск к обслуживанию газовых установок согласно требованию «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Работы по монтажу, пуску, наладке, ремонту и профилактические работы должен выполнять квалифицированный персонал, прошедший обучение и проинструктированный на правомерность выполнения этих работ.

При эксплуатации горелки потребитель должен руководствоваться, кроме настоящего руководства, следующими документами:

- ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

- ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;
- СП 62.13330.2011 (СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» с изменениями №1, №2, №3, №4;
- СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76» «Котельные установки»;
- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ);
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ);
- действующими в котельной инструкциями и руководствами, а также правилами пожарной безопасности и взрывобезопасности.

Изложенные в РЭ указания являются обязательными для исполнения на всех стадиях монтажа, пуска, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта горелки.

Все отклонения от требований РЭ горелки подлежат обязательному официальному согласованию с Предприятием-изготовителем.

Предприятие – изготовитель не несет ответственность за неисправности и поломки, возникшие из-за несоблюдения требований настоящего РЭ

Конструкция горелок постоянно совершенствуется, поэтому в РЭ могут быть не отражены отдельные изменения, связанные с модернизацией, но не влияющие на принцип работы и основные технические характеристики изделия в целом.

Предприятие – изготовитель не несет ответственность за неисправности и поломки, возникшие из-за несоблюдения требований настоящего РЭ.

Предприятие – изготовитель обязуется проводить шеф монтажные работы и осуществлять сервисное обслуживание изделия, согласно отдельному договору.

2. НАЗНАЧЕНИЕ.

Горелки предназначены для сжигания природного газа среднего давления и (или) жидкого топлива в водогрейных и паровых котлах, а также в других агрегатах с тепловой мощностью кратной одной горелке.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Тепловая мощность горелок от 12 до 55 МВт.

Для сжигания жидкого топлива требуется установка жидкотопливной форсунки серии ТФ в установочный канал горелки.

Используемое жидкое топливо: мазут (по ГОСТ 10585-2013) или дизельное топливо (З-0,2 минус 35 по ГОСТ 305-2013).

Возможно использование другого жидкого топлива при предварительном согласовании с изготовителем горелок.

Горелки плавного регулирования тепловой нагрузки с неполным предварительным смешением обеспечивают стадийное сжигание природного газа. Типоразмерный ряд горелок ГМГР ДКМ3000: -12; -16; -20; -25; -35; где: -12, -16, -20, -25, -35 – соответствует теплопроизводительности (в МВт) теплового агрегата на котором установлена горелка.

Инв. № подл.	Подп. и дата					ГМГР-XX.00.00.00 РЭ	Лист
	Инв. № дубл.						3
	Взам. инв. №						
	Подп. и дата						
	Инв. № подл.						
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Код заказа горелки:

ДКМ . X . X . XXXX . XX . XX . XX . XX .

ДКМ	Давление газа (см. таблицу №7)
X	Используемое топливо (см. таблицу №6)
X	Автоматика (см. таблицу №5)
XXXX	Тип корпуса горелочного устройства (см. таблицу №4)
XX	Мощность (см. таблицу №3)
XX	Типоразмер подключения (см. таблицу №2)
XX	Тип горелочного устройства (см. таблицу №1)
XX	Горелочное устройство ДКМ

Таблица №1.

Код	Тип горелочного устройства
0	Стандартное ГУ
1	Автоматическое ГУ
2	Блочное ГУ

Таблица №2.

Код	Типоразмер подключения
А	Ду40
Б	Ду50
В	Ду65
Г	Ду80
Д	Ду100
Е	Ду125
И	Ду150
К	Ду200
Л	Ду250

Таблица №3.

Код	Мощность котла	Мощность ГУ	Йод. изм.
0075	0,75	0,825	МВт
0100	1,00	1,1	МВт
0125	1,25	1,375	МВт
0150	1,50	1,65	МВт
0175	1,75	1,925	МВт
0200	2,00	2,2	МВт
0225	2,25	2,475	МВт
0250	2,50	2,75	МВт
0275	2,75	3,025	МВт
0300	3,00	3,3	МВт
0325	3,25	3,575	МВт
0350	3,50	3,85	МВт
0400	4,00	4,4	МВт
0450	4,50	4,95	МВт
0500	5,00	5,5	МВт

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ГМГР-XX.00.00.00 РЭ

Лист

4

Таблица №4.

Код	Тип корпуса ГУ
00	Без воздушной заслонки
01	Код не используется
02	Механическая заслонка слева
03	Механическая заслонка справа
04	Автоматическая заслонка слева (МЭО)
05	Автоматическая заслонка справа (МЭО)
06	Автоматическая заслонка слева (Др)
07	Автоматическая заслонка справа (Др)

Таблица №5.

Код	Автоматика
01	Стандартный набор датчиков справа
02	Стандартный набор датчиков слева
03	С интегрированной САУ справа (без ЧРП)
04	С интегрированной САУ слева (без ЧРП)
05	С интегрированной САУ справа (с ЧРП)
06	С интегрированной САУ слева (с ЧРП)

Таблица №6.

Код	Используемое топливо
01	Газ
02	Газ/дизель
03	Дизель
04	Газ/мазут
05	Мазут

Таблица №7.

Код	Давление газа
05	Низкое давление, до 5 кПа
20	Среднее давление, до 20 кПа
30	Среднее давление, до 30 кПа
40	Среднее давление, до 40 кПа

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ГМГР-ХХ.00.00.00 РЭ

Лист

5

Технические характеристики горелок сведены в таблице 8.

Таблица 8. Основные технические характеристики горелок типоразмера ГМГР ДКМ3000.

№ пп	Наименование параметра	Типоразмер горелок ГМГР ДКМ-				
		12	16	20	25	35
1	Номинальная тепловая мощность теплового агрегата, (МВт)	12	16	20	25	35
2	Номинальная тепловая мощность горелки, (МВт)	13,2	17,6	22	27,5	38,5
3	Номинальный расход топлива:					
	Газ, м ³ /ч	1344	1792	2240	2800	3920
	Дизель, кг/ч	1146	1528	2123	2388	3344
	Мазут, кг/ч	1274	1692	2240	2654	3715
4	Давление топлива перед горелкой:					
	Газ, кПа	24	30	30	33	35
	Дизель, МПа	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	Мазут, МПа	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5	Давление топлива перед горелкой – минимум:					
	Газ, кПа			1,2		
	Дизель, МПа			0,5		
	Мазут, МПа			0,5		
6	Давление газа перед газовой линией, кПа	40	40	40	40	40
7	Давление воздуха перед горелкой (кПа)	1,6*	2,0	2,4	2,0	2,4
8	Давление воздуха перед горелкой – минимум (кПа)	0,05				
9	Давление/разрежение в топке не более (Па)	+2000* / -200*				
10	Коэффициент избытка воздуха (α)	1,05*	1,15*	1,15*	1,15*	1,15*
11	Коэффициент рабочего регулирования			5		
	Газ, кПа			2		
	Дизель, МПа			2		
	Мазут, МПа			2		
12	Относительная длина факела	3,0	3,5	4,5	4,5	5,0
13	Содержание окиси углерода (СО) в продуктах сгорания с температурой до 1400 С на выходе из топки котла в сухих продуктах сгорания при α = 1,4, факт/допустимо (мг/м ³)			0/450		
14	То же оксида азота (NOx) при α = 1,4 не более (мг/м ³):					
	Газ, кПа			230**		
	Дизель, МПа			340**		
	Мазут, МПа			340**		
15	То же с применением технологических мероприятий*** – газ (мг/м ³)			125		
16	Срок службы горелки, не менее (год)	20				
17	Габаритные размеры горелки	Приложение 1				
18	Размеры форсунки	Рисунок 1				
19	Масса горелки (кг)	360	400	550	445	555

Примечание:

1. Конкретные значения параметров со значком * определяются в процессе производства пуско-наладочных работ.

** конкретное значение NOx зависит от теплового напряжения топки;

*** конструкция горелки позволяет применять следующие технологические мероприятия для большего снижения NOx:

- рециркуляция дымовых газов;
- стадийное сжигание;
- и другие мероприятия по согласованию с изготовителем горелок.

2. Нормы параметров даны при работе:

- на природном газе с нижней теплотой сгорания 35,69 МДж/м³ (8 530 ккал/м³) при плотности 0,73 кг/м³ с числом Воббе 47,10 МДж/м³ и температурой 0°С с давлением 760 мм.рт.ст.;
- на дизеле 10000 ккал/кг;
- на мазуте марки 100 9000 ккал/кг.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГМГР-XX.00.00.00 РЭ	Лист 6

4. СОСТАВ ГОРЕЛКИ.

4.1. Являются элементами горелки:

- запальная горелка с зондом ионизационного контроля пламени и высоковольтным электродом;
- регулятор расхода воздуха (многолепестковая заслонка) с электроприводом МЭО-40/63-0,25У-01 (возможно с МЭО 40/63-0,25ЕТ-07-1F с интеллектуальным блоком управления);
- заглушка канала форсунки.

4.2. Комплектующие, установленные в приборном отсеке горелки:

- датчик-реле контроля пламени запального устройства – ДПЗ-71;
- высоковольтный трансформатор ТРЭ-220 (возможно - ИВН-01Е);
- прибор селективного контроля пламени основной горелки – ПАРУС-003Ц-УФ/220 с выносным модулем фотоприемника, (для одnogорелочного котле возможна комплектация - СЛ-90-1/24 ЕК).

Примечание:

- *могут устанавливаться и поставяться покупные комплектующие изделия других типов и наименований, в том числе по желанию Заказчика;*
- *фактический комплект покупных изделий указывается в паспорте при поставке горелки.*

4.3. Газовая линия (рампа) устанавливается перед горелкой - поставляется по отдельному заказу.

В состав газовой линии входят: фильтр газовый, основной и рабочий отсечные автоматические клапаны, устройство контроля герметичности, ручная и автоматическая запорная и регулирующая арматура, регулятор расхода газа (заслонка газовая дроссельная), КИПиА.

4.4. Форсунка жидкотопливная серии ТФ устанавливается в установочный канал горелки - поставляется по отдельному заказу.

В трубопроводе жидкого топлива перед форсункой должна быть установлена запорная, регулирующая и отсечная арматура и врезан паропровод продувки в соответствии с решением рабочего проекта (далее РП) – арматура поставляется по отдельному заказу.

4.5. Вентилятор с (или без) системой подачи воздуха (воздуховод, дроссельная заслонка, мягкая вставка и регулирующий орган) определяется на стадии РП в зависимости от конфигурации и длины воздуховода - поставляется по отдельному заказу.

Регулирование расхода воздуха может осуществляться регулятором расхода воздуха горелки, направляющим аппаратом вентилятора или частотным управлением работы электродвигателя вентилятора (уточняется на стадии заказа вентилятора и системы подачи воздуха).

4.6. Система автоматического управления (АСУ) горелкой. Возможно решение совместно с АСУ котла – выполняется по отдельному заказу.

4.7. В зависимости от типа котлоагрегата горелка комплектуется разными комплектами приборов и устройств, воздушной и газовой камерами.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

5.1. В комплект поставки входит:

- горелка комбинированная рециркуляционная ГМГР ДКМ3000-соответствующего типоразмера;
- паспорт горелки;
- руководство по эксплуатации горелки;
- форсунка мазутная или дизельная серии ТФ – 2 шт.- поставляется по отдельному заказу.

Примечание:

- вид жидкого топлива уточняется при заказе горелки;
- тип форсунки (механическая, паромеханическая) уточняется при заказе горелки.
- газовая линия горелки - поставляется по отдельному заказу;
- вентилятор и система подачи воздуха - поставляется по отдельному заказу.

6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА.

Горелка показана в приложении 1 на рисунках 2, 3, 4.

6.1. Основные узлы горелки: газовая камера 7, воздушная камера (корпус) 13, регулятор расхода воздуха (многолепестковая заслонка) 41 с исполнительным механизмом 40, запальная горелка 29.

6.2. Газ поступает в газовую камеру 7 через присоединительный фланец 6.

6.3. Дутьевой воздух нагнетается вентилятором через регулятор 41 расхода воздуха в воздушную камеру 13. Далее воздух, получая закрутку в завихрителе 9, смешивается с газом, выходящим из газораспределительных отверстий газовой камеры 7.

6.4. Завихритель 9 состоит из четырех ярусов, которые делят воздух на четыре потока, в которые попадает равное количество воздуха, но разное количество газа. Это организует стадийное сжигание, при котором в образовавшемся факеле основная часть топлива горит в центре при недостатке воздуха, дожигание топлива происходит вдоль всей длины факела в наружных слоях. Стадийное сжигание организовано с целью снижения концентрации оксидов азота (NOx) в продуктах сгорания.

6.5. В горелке предусмотрена установка регулятора стадийности для большего подавления оксидов азота, который применим только для котлов с удлиненной топкой и изготавливается по отдельному заказу.

6.6. Регулирование подачи воздуха на горение осуществляется регулятором 41 расхода (многолепестковой заслонкой) с исполнительным механизмом 40.

Примечание: на многогорелочных котлах регулятор 41 расхода воздуха используется для уменьшения расхода воздуха при розжиге горелки и для выравнивания давления воздуха на горелках при разном сопротивлении подводящих воздухопроводов, а регулирование расхода воздуха осуществляется направляющим аппаратом общего вентилятора или частотным управлением вращения его электродвигателя.

6.7. Для визуального наблюдения за процессом горения запальной и основной горелок имеется смотровое окно 34.

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ГМГР-ХХ.00.00.00 РЭ

Лист

8

6.8. Запальник 29, датчики пламени 21/1 запальника и 21/2 основной горелки, источник высокого напряжения 28 и исполнительный механизм 40 установлены в приборном отсеке горелки.

6.9. Крышка 2 крепится винтами 12 (16 шт.), снимается с помощью скоб 1.

6.10. К штуцеру питающей трубы 30 подводится газ для запальной горелки 29.

6.11. К штуцеру 14 подключаются показывающий прибор и аналоговый датчик давления воздуха.

6.12. Жидкое топливо к форсунке подводится трубой Ду-25 (возможно гибкой подводкой). Устройство и работу жидкотопливной форсунки смотри в РЭ форсунки.

6.13. Рым-болты 18 (4 шт.) служат для подъема горелки во время монтажа. Для удобства монтажа горелка имеет 6 мест их установки.

6.15. Контроль наличия пламени основной горелки осуществляется либо датчиком-реле селективного контроля ПАРУС-003Ц-УФ/220 поз. 21/2 с выносным модулем фотоприемника поз. 3/1, либо датчиком-реле СЛ-90-1/24 ЕК поз. 3/2 на одnogорелочном котле. Модулем фотоприемника поз. 3/1 или датчик-реле СЛ-90-1/24 ЕК поз. 3/2 устанавливается в шарнире 4, для отладки обзора пламени только собственной горелки.

6.16. Розжиг запальника 29 осуществляется от искры высоковольтного трансформатора 28.

6.17. Контроль наличия факела запального устройства осуществляется собственным электродом и ионизационным датчиком-реле ДПЗ-71 поз. 21/1.

7. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ.

Отборы для измерения, контроля и регулирования давления газа врезаются в газопровод до присоединительного фланца 6 газовой камеры 7, но после последнего запорного и регулирующего органа газовой линии.

Приборы для измерения, контроля и регулирования давления воздуха подключаются к штуцеру 14.

Примечание: врезки отборов выполняются строго для измерения статического давления и на всех горелках котла в одном и том же месте.

8. УПАКОВКА.

Горелка транспортируется в упакованном виде в деревянных ящиках по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198-91, изготовленных по чертежам завода изготовителя. Ящики обиты внутри влагонепроницаемым материалом. Упаковка предохраняет изделие от перемещений, механических повреждений, порчи окрашенных поверхностей при транспортировке и хранении.

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

9.1. Эксплуатационные ограничения

- подаваемое к форсунке жидкое топливо (далее ЖТ) должно быть отфильтровано. Размер твердых частиц после фильтрации не более - 0,5мм;

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГМГР-ХХ.00.00.00 РЭ	Лист
						9

- вязкость ЖТ при 100⁰С не выше 6,8⁰ВУ (50 мм²/с);
- вязкость ЖТ на горение не выше 3⁰ВУ (20 мм²/с);
- зольность ЖТ не более 0,14%;
- массовая доля механических примесей в ЖТ не более 1,0%;
- массовая доля воды в ЖТ не более 1,0%;
- время работы высоковольтного трансформатора для розжига запальника – не более 30 секунд;
- время работы запального устройства для розжига горелки – не более 10 минут;
- давление газа на запальное устройство не должно быть выше номинального давления газа на горелку;
- весовая нагрузка на присоединительные фланцы газа и воздуха не должна превышать 50 кг.

9.2. При эксплуатации **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:**

- работа и розжиг горелки без принудительной подачи воздуха;
- работа горелок без амбразуры или с разрушенной амбразурой горелки;
- использование топлив, не предусмотренных настоящим руководством.

9.3. При выключенной горелке или при работе на газе – жидкотопливная форсунка должна быть извлечена из горелки, а на ее место установлена штатная заглушка.

Примечание: допускается использование форсунок для совместного сжигания жидкого и газового топлива в моменты перехода с одного вида топлива на другой.

10. ДЕЙСТВИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.

10.1. Горелка должна быть немедленно остановлена в следующих случаях:

- при пожаре в помещении котельной или при угрозе пожара;
- при обнаружении утечки газа;
- при возникновении течи жидкого топлива;
- во всех случаях, когда требуется немедленная остановка котла, предусмотренная требованиями ФНП «Правила промышленной безопасности ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

10.2. В случае возникновения аварии или инцидента при эксплуатации действовать согласно соответствующих производственных инструкций.

11. УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Перед пуском агрегата в работу должны быть выполнены «общие требования промышленной безопасности», «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», «Правила промышленной безопасности ОПО, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» и требования инструкции по пуску и эксплуатации котла, составленной на основании настоящего РЭ и РЭ по эксплуатации теплового агрегата.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГМГР-ХХ.00.00.00 РЭ	Лист
											10

Неисправности в работе горелки, в большинстве случаев, возникают из-за ошибки в обслуживании и эксплуатации горелки. Поэтому необходимо чтобы обслуживающий персонал тщательно соблюдал требования настоящего РЭ и подробно записывал сведения о работе и неисправностях горелки. При часто возникающих неисправностях необходимо обращаться в отдел сервисного обслуживания завода изготовителя.

При монтаже, техническом обслуживании и ремонте горелок необходимо следить, чтобы во внутренние полости горелки не попадали посторонние предметы.

При неисправности автоматической системы управления (АСУ) эксплуатация горелки запрещается.

Перед розжигом горелки необходимо произвести продувку и опрессовку газопровода до блока электромагнитных газовых клапанов горелки.

Розжиг и эксплуатация горелки осуществляется в автоматическом режиме с обязательной вентиляцией топки и проверкой плотности закрытия и герметичности всех электромагнитных запорных органов.

При остановке горелки, вызванной отклонениями параметров безопасности, оператор должен установить причину, сделать запись в сменном журнале, принять меры к устранению причин остановки горелки. Убедившись в отсутствии аварийной ситуации, произвести запуск горелки.

Если пуск горелки осуществить не удалось или причиной остановки горелки послужила неисправность оборудования, которую невозможно устранить без вмешательства специальных служб, оператор должен поставить в известность лицо, ответственное за эксплуатацию теплового агрегата, сделать запись в сменном журнале и принять меры к устранению неисправности.

До выяснения причины остановки и устранения неисправности пуск горелки запрещается.

12. ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ.

Распаковка горелки ведется в следующей последовательности:

- снять верхнюю крышку ящика;
- раскрыть боковые стенки;
- извлечь сопроводительную документацию;
- проверить комплектность по упаковочному листу и составить акт о комплектной поставке (в случае некомплектности выставить претензию изготовителю);

Примечание: при отсутствии акта или претензии по комплектности, поставка считается комплектной.

- освободить горелку и ее части от крепежных элементов;
- извлечь горелку подъемными механизмами.

Доставка горелки и ее частей до места монтажа осуществляется на грузовой платформе, погрузка-разгрузка осуществляется подъемными механизмами.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГМГР-ХХ.00.00.00 РЭ	Лист
						11

13. МОНТАЖ ГОРЕЛКИ.



Внимание: монтаж горелки с обнаруженными дефектами не допускается!

13.1. Расстановку горелок на котле (агрегате) производить с учетом подвода воздуха и газа, согласно рабочего проекта (далее РП).

13.2. Горелку возможно установить присоединительным воздушным фланцем 42 в сторону подвода воздуха.

13.3. Присоединительный фланец 6 газовой камеры 7 возможно направить влево или вправо в сторону подвода газа.

13.4. Воздуховод к фланцу 42 монтировать через мягкую вставку.

13.5. Газовую линию перед горелкой монтировать в соответствии с РП;

13.6. Трубопровод жидкого топлива, желательно, подвести сверху с прямым участком не менее 1 метра или гибкой подводкой с учетом рабочего давления топлива 2,0 МПа и в соответствии с РП.

13.7. Подключение приборов контроля наличия пламени, высоковольтного трансформатора, исполнительного механизма МЭО, горелки запальной выполнить в соответствии со схемой подключений (смотри рисунок 6 и 7).

13.8. АСУ горелки и котла монтировать в соответствии с РП.

13.9. Горелка монтируется на котел в следующем порядке:

- снять крышку 2, открутив винты 12 (16 шт.);
- вынуть технологические (фторопластовые) заглушки 27 (8 шт.) и установить торцевой ключ (сменная головка А-20-27 по ГОСТ Р 57977-2017) с удлинителем;
- отвернуть гайки 36 (8 шт.) со шпилек 35;
- снять направляющую амбразуры 16, повернув ее против часовой стрелки;
- снять топочный фланец 17;
- снять прокладку с фланца 17;
- присоединить топочный фланец 17 к фронтальной плите котла строго по центру амбразуры, соблюдая следующие условия: центровочная ось 31, расположенная со стороны лыски (смотри рисунок 3 вид Б), должна находиться строго по вертикали вверху (при подводе воздуха к горелке снизу) или по горизонтали слева (при подводе воздуха справа) или по горизонтали справа (при подводе воздуха слева), в зависимости от направления присоединительного воздушного фланца 42 (смотри РП);
- проверив вертикальность плоскости топочного фланца 17, «прихватить» его сваркой к фронтальной плите котла, образовавшиеся при этом щели (между фланцем 17 и фронтальной плитой котла) устранить вставками металла и приварить фланец 17 целиком (строгая вертикальность фланца 17 обязательна);
- надеть паронитовую прокладку на шпильки 35 фланца 17;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГМГР-ХХ.00.00.00 РЭ	Лист
											12

- развернув корпус горелки фланцем 42 в сторону подвода воздуха (поворот горелки производится с шагом 90° влево или вправо), вставить горелку в амбразуру котла, надев ее на шпильки 35 топчного фланца 17. Для облегчения этой операции, горелка имеет установочные центровочные оси 31 (3 шт.), которые должны войти в установочные отверстия (3 шт.) в корпусе 13 горелки;
- закрепить горелку на шпильках 35 топчного фланца 17 гайками 36 (8 шт.);
- вставить направляющую 16 амбразуры в камеру завихрителя 10 и зафиксировать ее, повернув против часовой стрелки до упора (операция выполняется со стороны топки котла);
- соединительный фланец 6 газовой камеры 7 направить в сторону подвода газопровода, поворачивая фланец влево или вправо, для чего отвернуть и вынуть, а затем вставить и затянуть винты поз. 39 (S 14) 4 шт.;
- к клеммнику 22, через гермовводы крышки 23, подвести и подключить кабели внешней электропроводки согласно схемам электрическим (смотри рисунок 6 и 7);
- установить и закрепить винтами 12 крышку 2 приборного отсека.

13.10. Выполнить заземление горелки согласно проекту АГСВ и ЭМ.

13.11. Выполнить амбразуру горелки со стороны топки котла (угол раскрытия амбразуры 30° задан направляющей 16).

Рекомендуемый материал амбразуры: пластичная хромитовая масса ПХМ-6.

Состав на 1 м³:

- хромитовая смесь СХГ-3 ТУ14-8-84-73 - 3300 кг;
- стекло жидкое удельного веса $\gamma=1,4-1,5$ г/см ГОСТ 13078-81 - 250 кг.
- потребность на одну горелку ~ 0,06 м³.

Примечание: выполнение амбразуры ведется в соответствии с проектом установки горелки, учитываемым, (при необходимости) выполнение охлаждения амбразуры котла если конструкция котла не предусматривает охлаждение фронта топки;

13.12. К соединительному фланцу 42, через мягкую вставку, присоединить воздуховод.

13.13. К фланцу 6 газовой камеры 7 присоединить газовую линию горелки.

13.14. К штуцеру (G1/2") поз. 23 Вид Б Рис 2 подключить газ от клапана запальника газовой линии.

Примечание: выполнение подвода газа к горелке производится в соответствии с проектом ГСВ;

13.15. По окончании монтажа горелки и газопровода произвести его приемку согласно «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГМГР-ХХ.00.00.00 РЭ	Лист
						13

15.8. На многогорелочных котлах концевые выключатели газовых заслонок перед горелками выставляются при следующих значениях давления газа перед каждой горелкой:

- концевой выключатель на закрытие: при минимальном значении перед каждой горелкой;
- концевой выключатель на открытие: при максимальном значении (соответствующем номинальной теплопроизводительности котла), выравненном на всех горелках путем прикрытия их заслонок при максимальном (постоянном) значении давления газа перед котлом.

15.9. Эксплуатация горелок должна производиться согласно режимной карте, а безопасность работы котла должна обеспечивать защиту согласно карте уставок защит («Автоматики Безопасности» (АБ), составленной специализированной наладочной организацией в процессе выполнения ПНР.

Примечание: возможна работа горелки (горелок) в топке с наддувом при специальном исполнении горелки для работы с противодавлением (выполняется при изготовлении горелки по специальному заказу).

16. ПУСК.

16.1. Перед розжигом запальника первой растапливаемой горелки необходимо произвести:

- - вентиляцию топки котла и газоходов;
- продувку газопровода до главного отсечного клапана газовой линии каждой горелки;
- опрессовку газопровода (и мазутопровода), отсечной и запорной арматуры до газовой линии каждой горелки (до отсечных и регулирующих кранов жидкого топлива);
- опрессовку газовой линии каждой горелки (запорной и регулирующей арматуры жидкого топлива) выполнять автоматически.

16.2. Установить и поддерживать во время всей работы котла, работающего под разрежением, разрежение в топке 20 - 50 Па (конкретное значение определяется в процессе пуско-наладочных работ (ПНР).

16.3. Убедиться в закрытом состоянии газовой заслонки (регулирующего крана жидкого топлива) перед горелкой.

16.4. Снизить давление воздуха перед горелкой до значения 100 - 200 Па (конкретное значение определяется в процессе ПНР).

16.5. Подать напряжение (~220) на высоковольтный трансформатор 5 для образования искры розжига.

16.6. Подать газ на запальник, открыв главный отсекающий газ (первый по ходу газа клапан в газовой линии перед горелкой) и клапан запальника.

Примечание:

- *работа запальника отлажена изготовителем, при ПНР требуется только выставить необходимое давление газа, при котором будет происходить надежный розжиг основной горелки, но ее контроль пламени не должен реагировать на пламя запальника;*
- *рабочее давление газа на запальник от 1,3 кПа до 40 кПа;*

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

– разжигать запальник без наличия минимального значения давления воздуха в горелке запрещается.

16.7. После фиксации наличия пламени запальника: открыть рабочий отсекающий (второй по ходу газа клапан в газовой линии перед горелкой), плавно открывая газовую заслонку (регулирующий кран жидкого топлива) подать топливо на разжигаемую горелку до минимального значения его давления.

Примечание: минимальное и максимальное значения давления топлива определяются в процессе ПНР и зависят от соответствующей тепловой нагрузки котла и качества горения.

16.8. После фиксации наличия пламени горелки поднять давление воздуха на горение (значение определяется в процессе ПНР).

16.9. После розжига первой горелки приступить к розжигу следующей противоположной или симметрично расположенной горелки, действуя аналогично розжигу первой горелки. Очередность розжига последующих горелок производить согласно инструкции по эксплуатации котла.

16.10. Приступить к рабочей эксплуатации котла.

Примечание: розжиг и эксплуатацию котла производить соблюдая симметричность внесения тепла в топку.

16.11. Выключение горелки (горелок) плановое:

- снизить заслонками (регулирующим краном) давление топлива и воздуха до минимального значения на всех выключаемых горелках поочередно;
- произвести поочередно отсечку газа (жидкого топлива) отсечными клапанами каждой отключаемой горелки;
- закрыть основной запорный топливный кран к выключенной горелке;
- открыть продувочный кран перед газовой линией выключенной горелки;
- после выключения всех горелок произвести вентиляцию топки котла.

Примечание: в случае необходимости работы котла на не полном количестве работающих горелок, закрытие основного запорного крана и открытие продувочных кранов выключенных горелок можно не производить в случае выполнения опрессовки газовой линии этих горелок сразу после их останова.

16.12. Выключение горелки (горелок) аварийное:

- произвести отсечку газа отсечными клапанами газовой линии, нажав кнопку аварийного останова;
- закрыть основной запорный кран к горелке (ко всем горелкам);
- открыть продувочный кран перед газовой линией (всех горелок);
- произвести вентиляцию топки котла.

17. РЕГУЛИРОВАНИЕ.

17.1. Регулирование процесса горения осуществляется на основании режимной карты (ведения тепловых процессов) котла, составленной на основании теплотехнических испытаний специализированной наладочной организацией, в зависимости от требуемого теплоснабжения.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГМГР-ХХ.00.00.00 РЭ	Лист
						16

17.2. Регулирование давления топлива и воздуха перед горелкой зависит от тепловой нагрузки котла и поддерживается в соответствии с режимной картой.

17.3. Разрежение в топке котла поддерживается близким к нулевому значению, но достаточным для полного удаления продуктов горения из топки котла.

Примечание: возможна работа с наддувом в топке котла при специальном исполнении горелки для работы с противодавлением (выполняется при изготовлении горелки по специальному заказу).

17.4. Тепловая нагрузка котлов, при работе на газе, регулируется газовой заслонкой, установленной в газовой линии непосредственно перед горелкой или одной общей заслонкой перед всеми горелками на многогорелочном котле.

Примечание: газовые заслонки перед горелками на многогорелочном котле (если не выполняют роль регулирующих заслонок) выполняют роль выравнивания сопротивления газопроводов перед горелками.

17.5. Тепловая нагрузка котлов, при работе на жидком топливе, регулируется включением/выключением горелок (форсунок), работающих на 100% нагрузке каждой горелки.

Примечание: возможна работа форсунок с коэффициентом рабочего регулирования 2 (при работе на мазуте такой режим не желателен).

17.6. Регулирование количества воздуха на горение может осуществляться направляющим аппаратом вентилятора, частотным управлением скорости вращения электродвигателя вентилятора или воздушной заслонкой горелки.

17.7. Регулирующая заслонка горелки, кроме регулирования расхода воздуха, выполняет роль запорного органа, препятствующего охлаждению топки при неработающем котле или горелке.

Примечание: воздушные заслонки перед горелками на многогорелочном котле (если не выполняют роль регулирующих заслонок) выполняют роль выравнивания сопротивления воздухопроводов перед горелками.

17.8. Регулирование разрежения в топке котла осуществляет направляющий аппарат дымососа (газохода) или частотное управление скоростью вращения его электродвигателя.

18. КОМПЛЕКСНОЕ ОПРОБОВАНИЕ.

Перед началом комплексного опробования произвести:

- проверку срабатывания защит, согласно карте уставок срабатывания защит (АБ);
- проверку работоспособности (на минимальной и максимальной нагрузках) регуляторов тепловой нагрузки, воздуха и разрежения.

Комплексное опробование работы горелки (горелок) проводится совместно с комплексным опробованием работы котла.

Горелка считается принятой к эксплуатации в случае отсутствия отказов в ее работе в течение всего времени опробования.

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

19. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

№№	Наименование неисправности, внешние проявления и дополнительные признаки	Вероятная причина неисправности	Метод устранения
1	Горения газа в лючках, проникновение газозвдушной смеси или продуктов горения в помещение	Недостаточная тяга (разрежение) в топке котла	Отрегулировать тягу
2	Факел горелки касается электрода контроля пламени противоположной горелки	Недостаточная тяга в топке котла Неверное соотношение «Газ-Воздух»	Отрегулировать тягу Проверить и наладить соотношение «Газ-Воздух»
3	Отрыв пламени	Разрушен туннель (амбразура)	Отремонтировать туннель
		Засорены газовыпускные отверстия	Прочистить газовыпускные отверстия

20. РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Ремонт горелок, в том числе запальника, любой сложности, выполняется заводом-изготовителем или при его официальном разрешении.

20.1. При необходимости снятия из горелки запальника, выполнить следующее:

- обесточить горелку и закрыть подачу газа на горелку и запальник;
- снять крышку приборного отсека;
- отключить эл. проводку от запальника;
- открутить винты М8 (4 шт.) поз. 38 крепления фланца 15 запальника;
- снять скобу 32 крепления трубы 30, открутив гайки М8 (2 шт.) поз. 33;
- вытащить запальник на себя.

20.2. При необходимости ремонта тросового привода и регулирования его работы выполнить следующее (смотри рисунок 5):

20.2.1. Проверить нормальную работу лопаток заслонки, для чего:

- ослабить винты поз. 51 фиксаторов троса на всех роликах;
- проверить (организовать) ручную свободную (легкую) работу всех лопаток заслонки и закрыть их.

20.2.2. Порядок запасовки троса (смотри схему запасовки троса на рисунке 5:

- вращая третий ведомый ролик (крайний правый), расположить его фиксатор 51 троса с отклонением от горизонтали на 45° вверх по часовой стрелке («на 10:30 часов»);
- трос огибает полной петлей ведущий верхний ролик 43 (на МЭО);
- обе ветви троса продеваются через втулки 50 натяжители (2 шт.) ролика 43;
- на обе ветви троса надеть рубашки 48 и закрепить их в кронштейнах;
- концы рубашек со вставленными тросами пропустить через нижние втулки натяжители (левую и правую) блока ведомых роликов;
- ветвь троса, выходящая из левой втулки, должна иметь длину не менее 1400 мм.;
- длины правой ветви должно хватить на полный оборот на крайнем правом ролике;
- левая ветвь охватывает (полный оборот), против часовой стрелки, поочередно два ведомых ролика, начиная с левого, затем на полный оборот (против часовой стрелки) на третьем (правом) ролике и пропускается через его фиксатор 51;

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГМГР-ХХ.00.00.00 РЭ	Лист
						18

- правая ветвь троса делает не полный оборот (по часовой стрелке) на третьем ролике и пропускается, как и левая ветвь, через тот же фиксатор третьего ролика.

20.2.3. Регулирование натяжения троса:

- руками произвести натяжение троса за оба его конца до выбора свободного троса;
- затянуть фиксатор 51 троса только на третьем, правом ролике;
- гайками 49/2 втулок 50 (всего 4 втулки) произвести натяжение троса. Прогиб натянутого троса между ведомыми роликами должен составлять 10 мм при усиллии нажатия 45-50Н;
- затянуть контргайки 49/1 и 49/3 на всех кронштейнах (4 шт.).

20.2.4. Регулирование положения лопаток заслонки:

- при натянутом тросе все лопатки должны свободно вращаться и их необходимо выставить в закрытое положение и затянуть винты 45 (по центру каждого ведомого ролика) крепления роликов на лопатках заслонок;
- выставить стрелку среднего ведомого ролика 46 на указание «закрыто»;
- затянуть винты 51 фиксаторов троса на всех роликах.

20.2.5. Проверка работоспособности привода заслонки:

- с помощью рукоятки ручного управления на МЭО произвести несколько раз открытие и закрытие заслонки;
- проверить и, при необходимости, подтянуть трос;
- проверить плотность закрытия всех лопаток. Если имеются зазоры, то следует отпустить винт 51 фиксатора троса соответствующего ролика, поправить положение лопатки и затянуть винт;
- отрегулировать концевые выключатели на МЭО и проверить несколько раз открытие-закрытие заслонки при дистанционном управлении.

20.3. Для обеспечения надежной работы горелки в течение всего срока эксплуатации необходимо производить:

20.3.1. Ежедневное обслуживание

- внешний осмотр горелки с целью выявления механических повреждений;
- проверка соответствия показаний приборов значениям режимной карты;
- визуальный контроль качества горения (фронт пламени не должен значительно перемещаться или пульсировать);
- проверка герметичности всех фланцевых соединений горелки с помощью течеискателя или путем их омыливания.

20.3.2. Ежемесячное обслуживание:

- проверка надежности крепежных соединений путем их подтягивания.

20.4. При длительной остановке котла:

- проверка состояния амбразуры горелки (ее разрушение не допускается).

20.5. При обнаружении неисправностей - немедленное их устранение.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГМГР-ХХ.00.00.00 РЭ	Лист 19

21. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует надежную работу горелок в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки потребителю.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранить неисправности и дефекты горелки при условии соблюдения потребителем условий настоящего РЭ и параметров эксплуатации, изложенных в режимной карте котла.

22. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

При обнаружении в период эксплуатации скрытых дефектов в изготовлении горелок составляется акт, который направляется в адрес изготовителя в течение 5-ти дней в соответствии с "Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству".

Акт должен быть подписан руководителем предприятия, на котором установлены горелки, и лицом, ответственным за их эксплуатацию.

Сведения о рекламациях и принятых по ним мерах записывают в таблицу по приведенной форме:

№№	Номер рекламационного акта и дата	Организация куда направлена рекламация	Краткое содержание рекламации	Меры принятые по рекламации	Должность, ФИО, подпись ответственного лица
1	2	3	4	5	6

23. КОНСЕРВАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, РАСКОНСЕРВАЦИЯ.

Горелка законсервирована смазками по ГОСТ 9.014-78 и лакокрасочными материалами по РД 24.982.101-89. Число, месяц и год консервации указывается в паспорте горелки. Срок действия консервации 12 месяцев.

При более длительном хранении консервация должна быть восстановлена.

Горелка транспортируется в упакованном виде в ящике, обитом внутри влагонепроницаемым материалом. Горелки могут транспортироваться любым видом транспорта. Упаковка предохраняет изделие от перемещений, механических повреждений, порчи окрашенных поверхностей при транспортировании и хранении. Условия транспортирования в части механических факторов – Ж по ГОСТ 23170-78, в части климатических факторов – 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

Горелка должна храниться в закрытом помещении, предохраняющем ее от атмосферных влияний и не содержащем агрессивных газов. Условия хранения – 5(ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69.

Перед началом эксплуатации горелка должна быть расконсервирована:

необходимо снять упаковку, удалить изоляционные материалы, произвести удаление смазки путем обезжиривания ветошью, смоченной маловязкими маслами или растворителем по ГОСТ 8505-80; ГОСТ 3134-78 с последующим протиранием насухо.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГМГР-ХХ.00.00.00 РЭ	Лист
						20

24. УТИЛИЗАЦИЯ ГОРЕЛКИ.

По истечении срока службы горелок, составные части и материалы, применяемые для их изготовления, подлежат утилизации в соответствии с ФЗ "Об отходах производства и потребления" в целях предотвращения их воздействия на человека и окружающую среду, а также вовлечения отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Детали из черного и цветного металла складировать отдельно, защитив по возможности от атмосферного воздействия для дальнейшей их отправки и переработки в пункты вторсырья в соответствии с их правилами.

Инв. № подл.	Подп. и дата						
Взам. инв. №	Инв. № дубл.						
Подп. и дата	Подп. и дата						
Инв. № подл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГМГР-ХХ.00.00.00 РЭ		Лист
							21

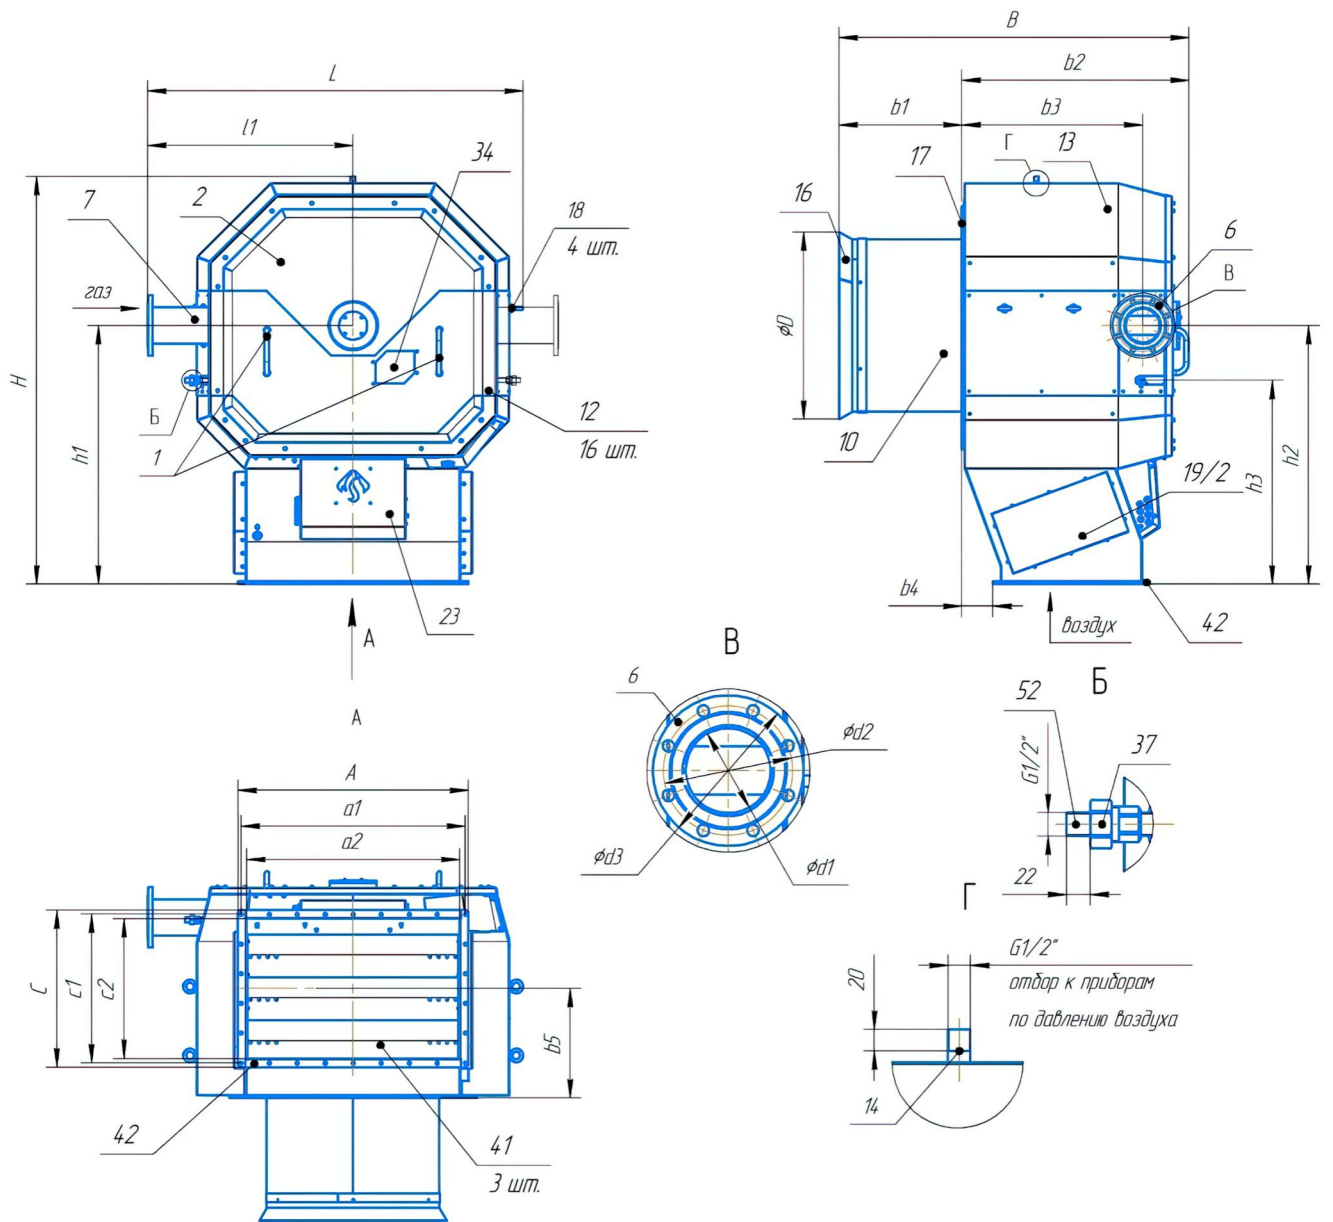


Рисунок 2. Габаритные и присоединительные размеры.

1 – рукоятка для снятия крышки (2 шт.); 2 – крышка приборного отсека; 6 – присоединительный фланец газовый; 7 – камера газовая; 10 – камера завихрителя; 12 – винт (16 шт.); 13 – корпус, камера воздушная; 14 – штуцер отбора давления воздуха; 16 – направляющая амбразуры; 17 – фланец котловой; 18 – рым-болт (4 шт.); 19/2 – крышка блока опорного левая; 23 – крышка панели клеммной; 34 – окно смотровое; 37 – фильтр газовый запальника; 41 – лопатка заслонки воздушной; 42 – фланец присоединительный воздушный.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОДОЛЖЕНИЕ.

Таблица габаритных и присоединительных размеров к рисунку 2.

Размер	Типоразмер горелки				
	ДКМ3000- 12	ДКМ3000- 16	ДКМ3000- 20	ДКМ3000- 25	ДКМ3000- 35
H	1347	1463	1427	1748	1892
h1	900	946	900	1100	1200
h2	900	946	900	1100	1200
h3	747	730	790	985	946
L1	1135	1201	1201	1555	1742
l1	600	600	600	820	954
B	1008	1190	1137	1451	1625
b1	191	392	337	272	571
b2	817	798	800	869	1054
b3	566	616	593	653	839
b4	78	83	92	112	143
b5	328	323	359	409	508
A	800	880	900	1085	1070
a1	760	840	856	1040	1040
a2	700	800	800	985	990
C	500	480	533	600	730
c1	450	445	489	555	690
c2	400	400	430	494	650
D	522	563	649	696	869
d1	100	123	123	123	158
d2	180	210	210	210	240
d3	215	245	245	245	280

Ивл. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Ивл. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ГМГР-ХХ.00.00.00 РЭ

Лист

23

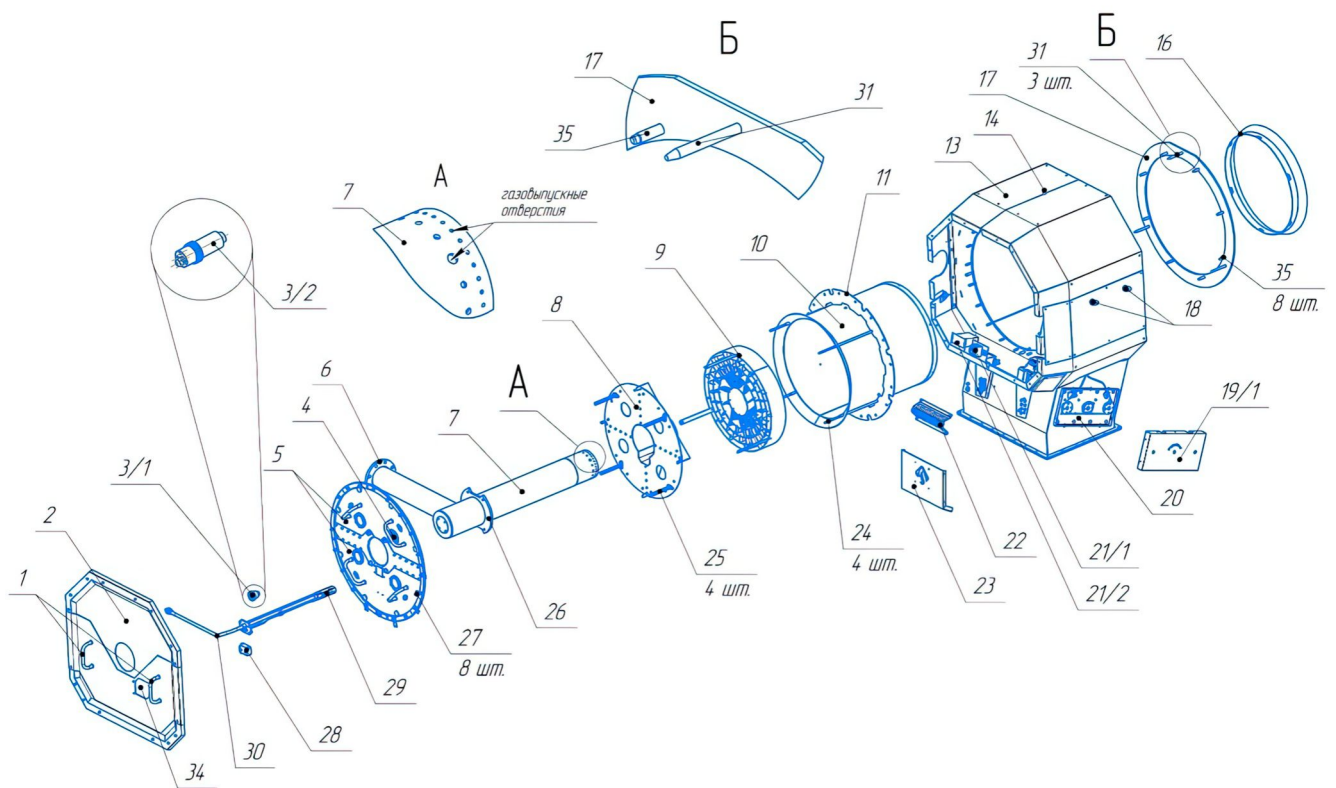


Рисунок 3.

1 – рукоятка для снятия крышки (2 шт.); 2 – крышка приборного отсека; 3/1 – выносной модуль фотоприемника датчика-реле селективного контроля пламени горелки ПАРУС 003Ц-УФ; 3/2- датчик-реле контроля пламени основной горелки на одnogорелочном котле СЛ90-1Е; 4 – шарнир универсальный установки фотодатчика контроля пламени; 5 – панель разделительная; 6 – присоединительный фланец газовый; 7 – камера газовая; 8 – отражатель; 9 – завихритель; 10 – камера завихрителя; 11 – фланец установочный регулятора давления воздуха в горелке; 13 – корпус, камера воздушная; 14 – штуцер отбора давления воздуха; 16 – направляющая амбразуры; 17 – прокладка и фланец котловой; 18 – рым-болт (4 шт.); 19/1 – крышка блока опорного привода заслонки правая; 20 – блок опорный заслонки воздушной правый; 21/1 – прибор контроля пламени запальника; 21/2 – прибор селективного контроля пламени горелки; 22 – панель клеммная; 23 – крышка панели клеммной; 24 – винт регулятора давления воздуха в горелке; 25 – втулка установочная регулятора давления воздуха в горелке; 26 – фланец крепежный газовой камеры; 27 – заглушка фторопластовая канала установки торцевого ключа; 28 – высоковольтный трансформатор; 29 – горелка запальная; 30 – труба подвода газа к запальнику.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГМГР-ХХ.00.00.00 РЭ	Лист 24

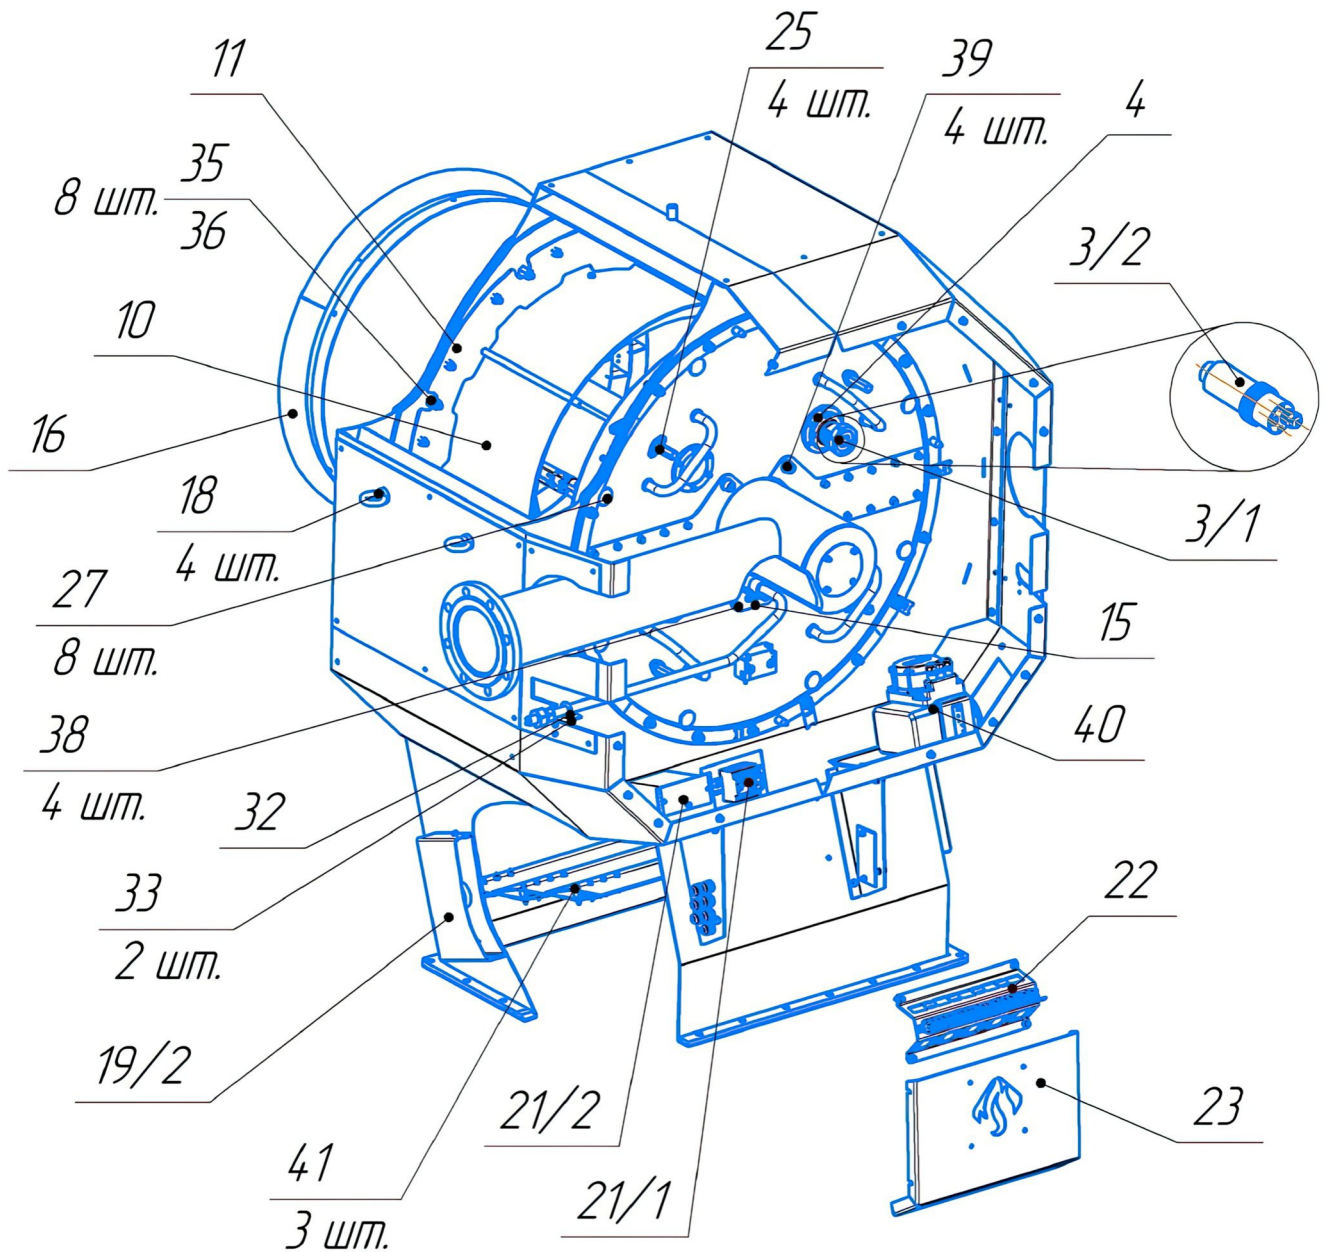


Рисунок 4.

3/1 – выносной модуль фотоприемника датчика-реле селективного контроля пламени горелки; 3/2 – датчик-реле контроля пламени основной горелки на одnogорелочном котле; 4 – шарнир универсальный установки фотодатчика контроля пламени; 10 – камера завихрителя; 11 – фланец установочный регулятора давления воздуха в горелке; 15 фланец запальника; 16 – направляющая амбразуры; 18 – рым-болт; 19/2 – крышка блока опорного привода заслонки левая; 21/1 – прибор контроля пламени запальника; 21/2 – прибор селективного контроля пламени горелки; 22 – панель клеммная; 23 – крышка панели клеммной; 25 – втулка установочная (4 шт.) регулятора давления воздуха в горелке; 27 – заглушка фторопластовая; 35 – шпилька крепления горелки; 36 – гайка крепления горелки; 39 – винт S14 крепежного фланца газовой камеры; 40 – механизм МЭО электрический привода воздушной заслонки. 41 – лопатка воздушной заслонки.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

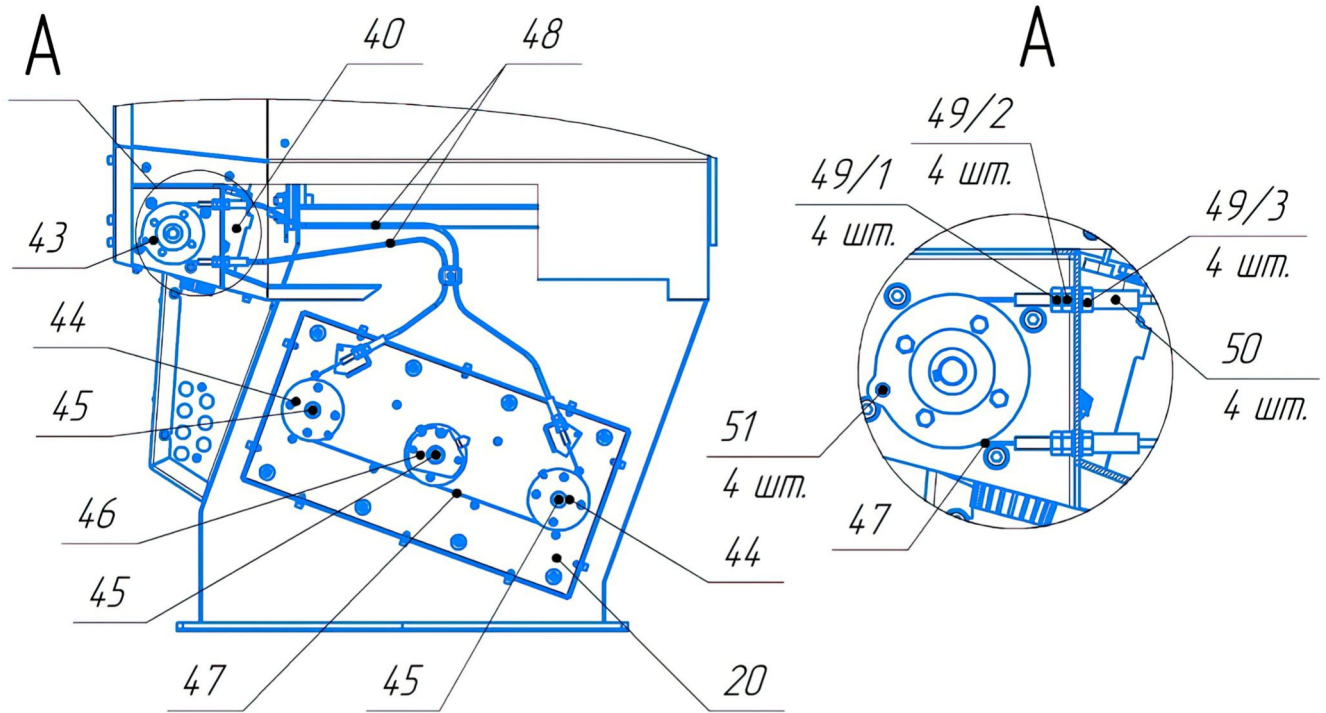


Схема запасовки троса привода воздушной заслонки

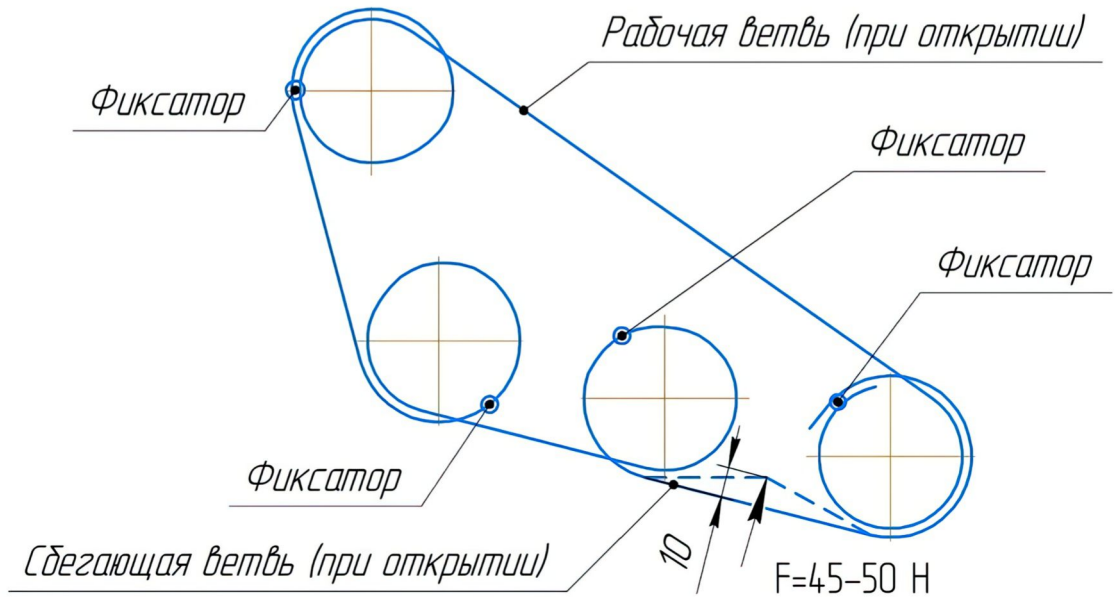


Рисунок 5. Тросовый привод регулятора расхода воздуха.

20 – опорный блок лопаток воздушной заслонки правый; 40 – электропривод МЭО; 43 – ролик ведущий; 44 – ролик ведомый правый, левый; 45 – винт фиксации ролика на оси лопатки; 46 – ролик с указателем положения заслонки; 47 – трос; 48 – тросовые рубашки с тросом; 49/1 – контргайка; 49/2 – гайка регулировки натяжения троса; 49/3 – контргайка; 50 – Втулка направляющая и регулирующая натяжение троса; 51 – винт фиксации троса к ролику.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Лист	Дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЙ.

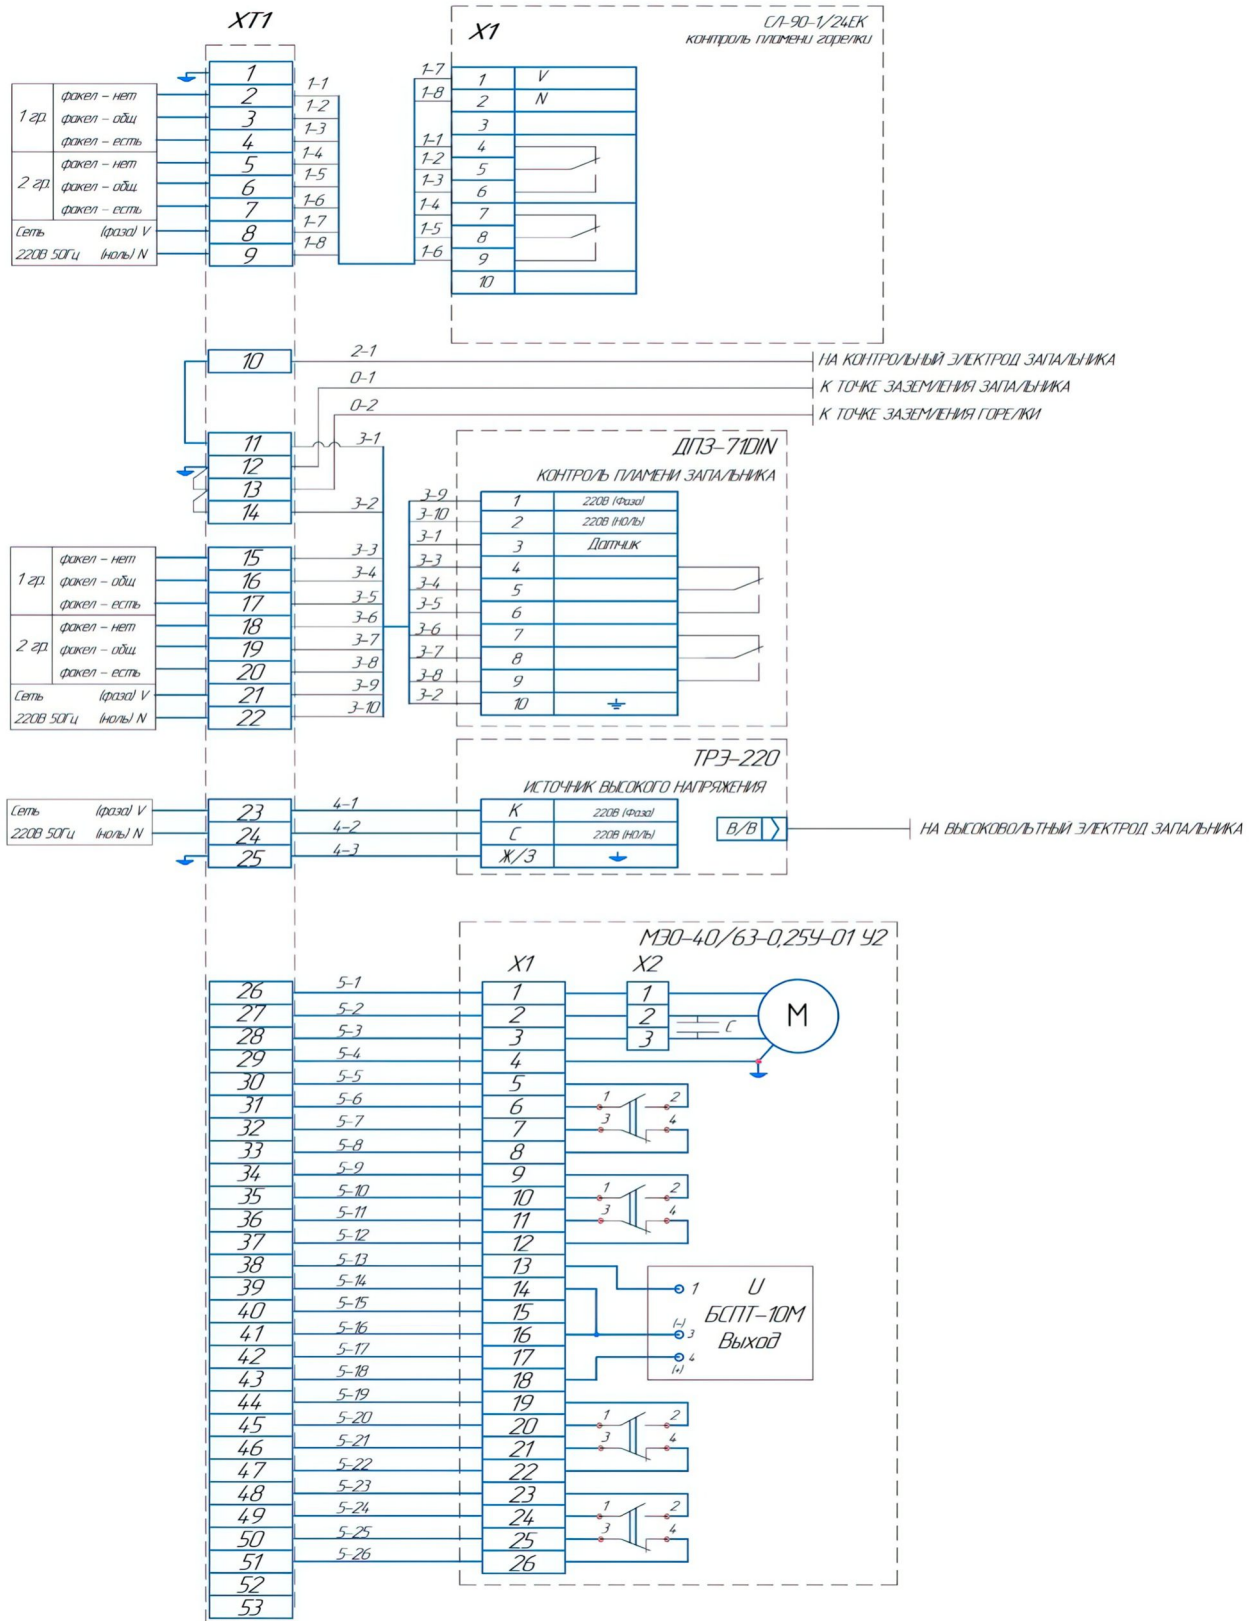


Рисунок 6. Схема внешних подключений с датчиком – реле контроля пламени горелки СЛ-90-1/24ЕК.

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.



Смоленская область,
Дорогобужский район,
пгт. Верхнеднепровский,
ул. имени Сергея Петрикова,
здание 2