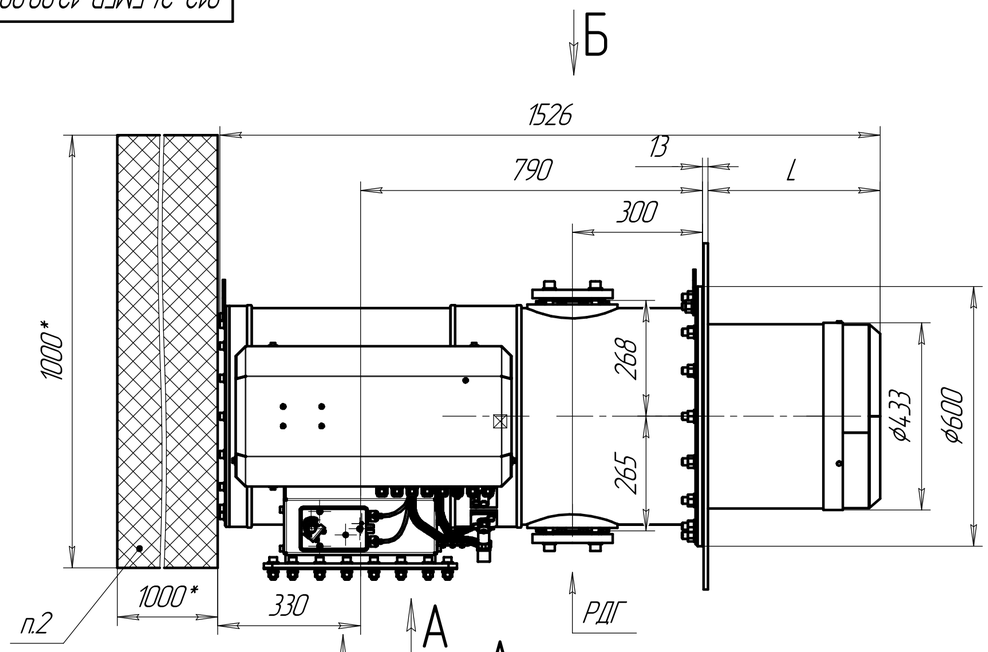

Рисунок 1

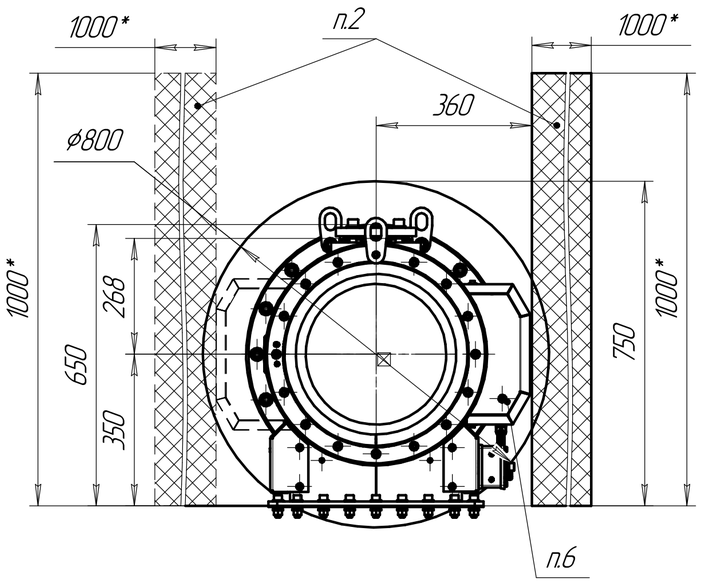

Б

Газ к горелочному устройству

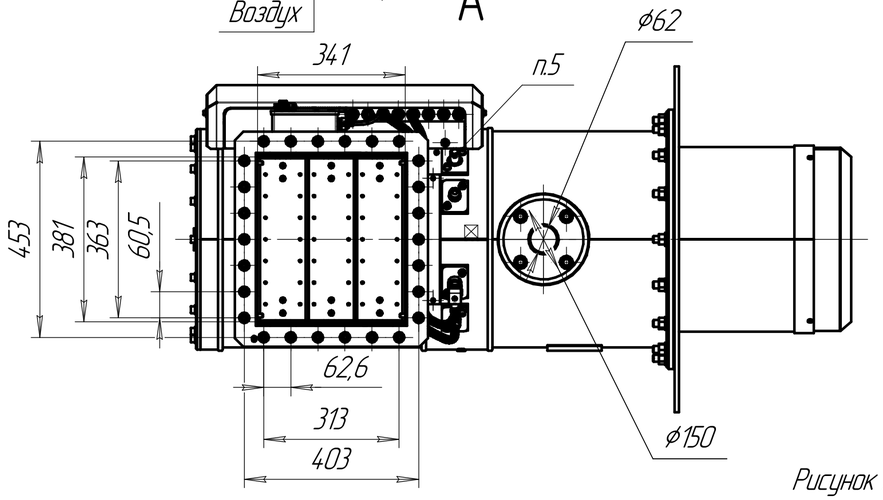

Рисунок 2



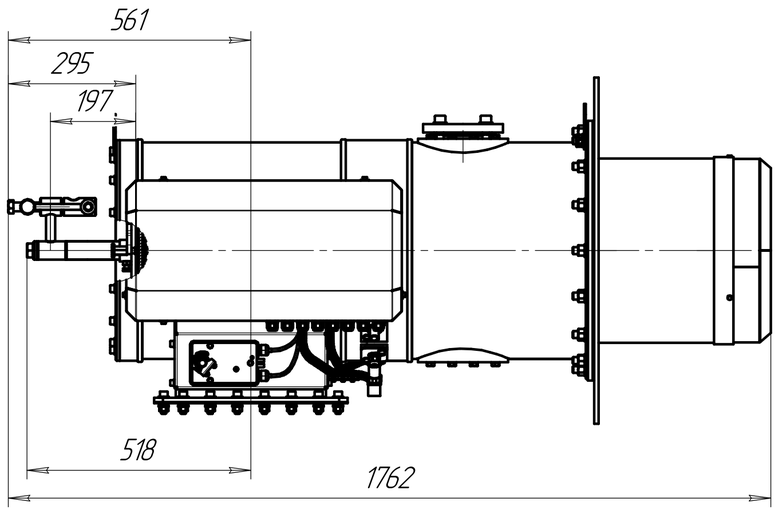

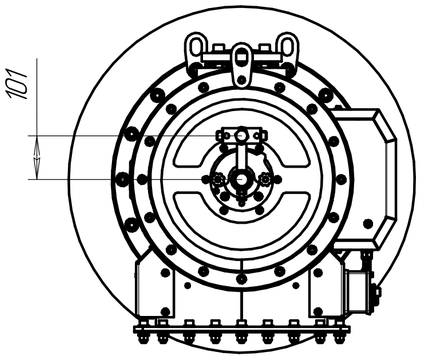

Обозначение	рисунок
012-24.ГМГР-12.00.00.00	1
-01	2
-02	1
-03	2

1 *Размеры для справок
2 Зона обслуживания.
3 При монтаже горелочного устройства присоединительный газовый фланец направляется в сторону подвода газа.
4 Присоединительный воздушный фланец возможно поворачивать на 360° с шагом поворота 22,5° в сторону подвода воздуха.
5 Подключение газа запального устройства осуществляется через штуцер с наружней резьбой G1/2". Расположение штуцера зависит от угла установки газовой камеры и воздуховода
6 Блок приборов может быть установлен как с левой, так и с правой стороны.
7 Размер L определяется типом котлоагрегата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Илюхин П.А.		
Пров.		Антонов Д.В.		
Т.контр.		Годунов А.Г.		
Н.контр.				
Утв.		Глушков Н.Н.		

012-24.ГМГР-12.00.00.00 ГЧ

ГМГР-12
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	408,3	1:10

Лист | Листов 1

ДОРОГОБУЖ КОТЛОМАШ

Копировал | Формат А2

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.